



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŁODZI

INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
MIASTA ŁODZI
W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ

ŁÓDŹ, STYCZEŃ 2014 ROK

**ZEGAR OPERACYJNY
POWIATU GRODZKIEGO
ŁÓDZKIEGO**



WYJAZDY RATOWNICZE:

**INTERWENCJA
CO 1 GODZINĘ**

**DO POŻARU
CO 3 GODZINY 42 MINUTY**

**DO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA
CO 1 GODZINY 42 MINUTY**

Szanowni Państwo

Prezentujemy Państwu kolejne opracowanie pt.: „Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Obszerna treść publikacji świadczy o realizacji wielu istotnych i ważnych zadań w różnych dziedzinach ochrony przeciwpożarowej.

W „Informacji” przedstawiono materiał faktograficzny dotyczący działań ratowniczych, kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych i logistycznych. Ukazano współdziałanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z różnymi instytucjami i jednostkami w szczególności w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podsumowanie dokonań minionego roku to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straż Pożarnych za zaangażowanie, za skuteczne wykonywanie zadań, za pełną poświęcenia służbę. Szczególne słowa podziękowania składam Pani Prezydent Miasta Łodzi oraz Radzie Miejskiej za ogromne wsparcie finansowe, udzielone naszej komendzie przez władze samorządowe. Otrzymana pomoc miała bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa pożarowego naszego miasta oraz jego mieszkańców.

Dziękuję wszystkim, którzy niezmiennie od lat wspierają naszą działalność, bez Waszej pomocy nie byłoby dzisiejszego nowoczesnego oblicza łódzkiej straży pożarnej.

Jestem przekonany, że prezentowany materiał umożliwi Państwu poznanie szerokiego spektrum działalności naszej formacji.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Wyciszkiewicz
st. bryg. Andrzej Wyciszkiewicz

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA O STANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻENIACH NA TERENIE MIASTA ŁODZI.....	5
1. Działalność kontrolno-rozpoznawcza	5
2. Statystyka zdarzeń.....	9
3. Charakterystyczne działania ratowniczo – gaśnicze.	16
II. PRZYGOTOWANIE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH.....	19
4. Organizacyjne i operacyjne przygotowania terenu działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. ...	19
5. Kadra Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.....	20
6. Realizacja ćwiczeń i szkoleń doskonalących.	23
7. Sport i wychowanie fizyczne.	23
8. Zagadnienia kwatermistrzowskie.	29
a. Baza lokalowa	29
b. Zakupy i dostawy odzieży ochronnej, ekwipunku i wyposażenia specjalistycznego.	35
c. Samochody pozyskane przez Komendę Miejską PSP w Łodzi.....	36
9. Zagadnienia techniczne.	38
III. ZAGADNIENIA FINANSOWE.	41
IV. ZAGADNIENIA BHP.	44
10. Stan wypadkowości.	44
11. Okoliczności i przyczyny wypadków.....	45
V. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ŁODZI.....	47
12. Informacje ogólne.....	47
13. Działalność operacyjna.	48
14. Wyposażenie i sprzęt.	49
15. Szkolenie członków OSP, popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej, działalność edukacyjno- wychowawcza.	49

I. Informacja o stanie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz występujących zagrożeniach na terenie miasta Łodzi.

1. Działalność kontrolno-rozpoznawcza.

W ramach rozpoznawania zagrożeń Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy przeprowadził ogółem 514 czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach na terenie miasta Łodzi.

Największą ilość kontroli – 269 przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej, podczas których stwierdzono 535 nieprawidłowości, w tym 83 mogących spowodować zagrożenie życia ludzi. Stwierdzając naruszenie przepisów przeciwpożarowych wydano 54 decyzje administracyjne. Dokonano 21 kontroli budynków szpitali, w których stwierdzono 59 nieprawidłowości w tym 5 stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W obiektach produkcyjnych przeprowadzono 100 kontroli, w wyniku, których stwierdzono 103 usterki oraz wydano 12 decyzji administracyjnych.

W budynkach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele, bursy, domy studenckie i domy pomocy społecznej dokonano 45 czynności kontrolno – rozpoznawczych, co było podyktowane między innymi koniecznością wyegzekwowania wysokich wymagań w zakresie warunków budowlanych oraz obowiązku podłączenia instalacji sygnalizacji pożaru do monitoringu pożarowego.

Kontrole budynków mieszkalnych wynikały z dużej ilości interwencji prowadzonych przez jednostki PSP, dlatego w tej grupie obiektów przeprowadzono 100 kontroli, stwierdzając łącznie 106 nieprawidłowości. Ponadto przedstawiciele jednostek ratowniczo – gaśniczych przy współudziale zarządców nieruchomości prowadzili przeglądy z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków stanowiących zasoby starej zabudowy mieszkaniowej na terenie Łodzi. Ilość wykonanych przeglądów wykonanych przez JRG – 658.

Najczęściej występujące nieprawidłowości to:

- ograniczona możliwość użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego (parkujące samochody, drzewa, przewody elektryczne),
- utrudniony dojazd do budynku, zbyt wąski przejazd na podwórza (dziejnie),
- brak instrukcji postępowania na wypadek pożaru z telefonami alarmowymi,
- brak lub niedostateczne oznakowanie głównego - przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zaworu głównego instalacji gazowej, utrudniony dostęp,
- zły stan instalacji elektrycznej,
- klatki schodowe drewniane lub częściowo drewniane, drewniane schody, stropy i poddasza, zwężenia korytarzy,
- składowanie materiałów palnych w piwnicach, na strychach, korytarzach, na klatkach schodowych.


W 2013 roku dokonano 267 odbiorów budynków nowo wybudowanych lub adaptowanych, w tym 140 obiektów użyteczności publicznej, 14 zamieszkania zbiorowego, 45 budynków mieszkalnych i 68 obiektów magazynowo-produkcyjnych, zajmując stanowisko w związku z zamiarem przystąpienia do ich użytkowania. Wydano 110 postanowień o sprzeciwach lub zastrzeżeniach do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, przekazując sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podczas czynności odbiorowych stwierdzono szereg elementów niezgodności wykonania obiektów z projektami budowlanymi.

Łącznie w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono 878 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, w tym dotyczące:

- | | |
|--|--------|
| - stanu instalacji użytkowych | - 123, |
| - stanu dróg pożarowych i ich oznakowania | - 10, |
| - instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | - 24, |
| - warunków ewakuacji w zakresie zagrożenia życia | - 126, |
| - wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice | - 134, |
| - magazynowania i przetwarzania materiałów | - 7, |
| - innych | - 454. |

W stosunku do osób i podmiotów gospodarczych naruszających w sposób rażący przepisy przeciwpożarowe oraz tych, które nie wywiązały się w terminach z obowiązków określonych w decyzjach administracyjnych, wystosowano w postępowaniu egzekucyjnym 16 upomnień i grzywnę w celu przymuszenia.

Liczba skontrolowanych obiektów w latach 2011 - 2013r.

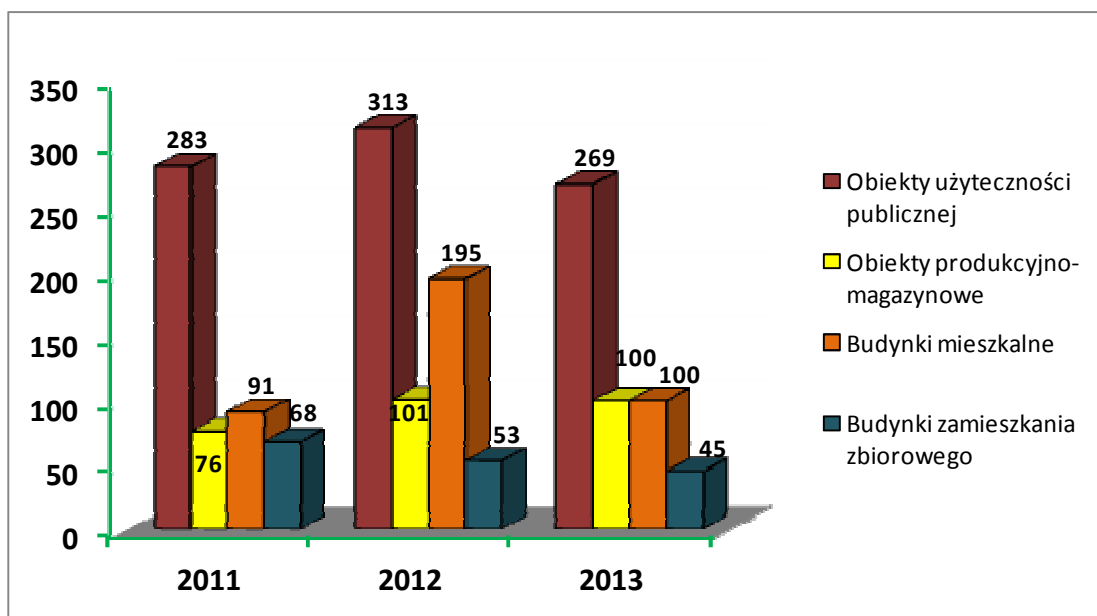

W roku 2013 Komenda Miejska PSP w Łodzi wydała łącznie 119 opinii w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego, w tym m.in.: 65 opinii dotyczących organizowanych imprez masowych, 14 opinii w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych przez placówki dydaktyczne, 20 opinii dotyczących przedszkoli i żłobków oraz 7 opinii dotyczących


placówek wsparcia dziennego dla dzieci. W 77 przypadkach zajęto stanowisko w związku z wpływającymi skargami i zapytaniem mieszkańców, zarządców budynków itp. dotyczącymi interpretacji przepisów przeciwpożarowych w stosunku do obiektów istniejących.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, przeprowadzono 20 kontroli przedszkoli i punktów przedszkolnych, celem wydania opinii o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa. Przeprowadzone czynności wykazały nie najlepszy stan warunków ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowej grupie obiektów, co skutkowało wydaniem 3 opinii negatywnych i 3 opinii z uwagami.

W celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano 97 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie wykazanych usterek w wyznaczonym terminie. Dotyczyły one następujących grup obiektów:

- | | |
|---|---------------|
| - Użyteczności publicznej | - 54 decyzji, |
| - Zamieszkania zbiorowego | - 17 decyzji, |
| - Budynków mieszkalnych wielorodzinnych | - 14 decyzje, |
| - Produkcyjnych i magazynowych | - 12 decyzji, |

Postępowanie administracyjne w wyniku przeprowadzonych kontroli w latach 2011–2013

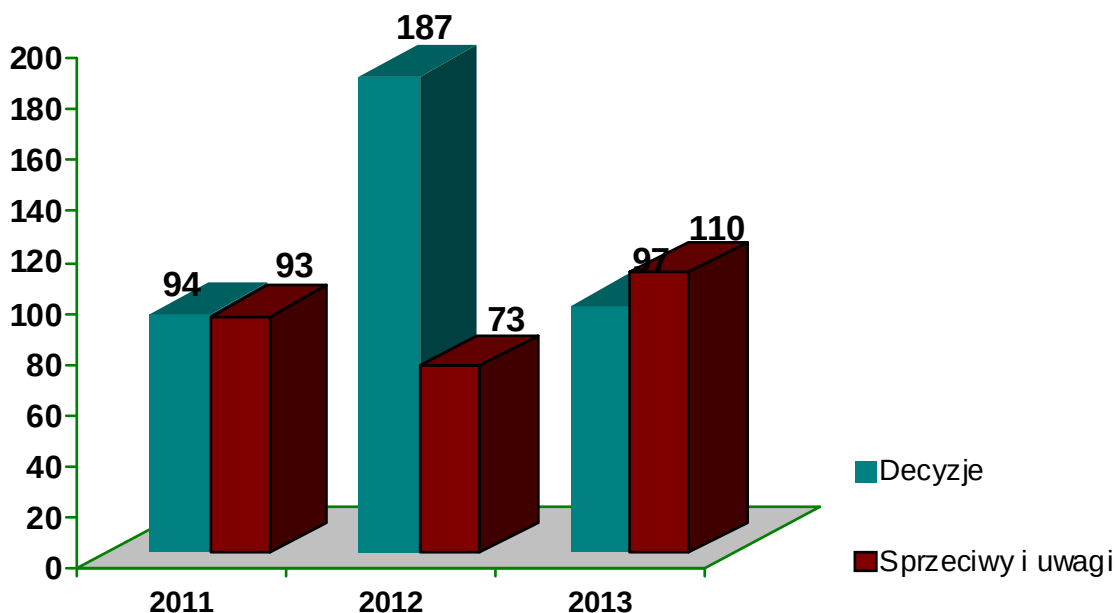

Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wydano 65 opinii (w tym 8 opinii negatywnych) dotyczących przestrzegania procedur w trakcie ich trwania. Uzgadnianie szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie lub na terenie, w którym planuje się przeprowadzenie


imprezy masowej, odbywa się na podstawie przedstawionych przez organizatora wymaganych dokumentów. W większości przypadków są to tereny lub obiekty rozpoznane pod względem możliwości wystąpienia zagrożeń na podstawie prowadzonych lustracji i kontroli. W ramach uzgodnienia, szczegółowo analizowana jest m.in. zgodność merytoryczna przedkładanych instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. W zakresie opinio-
wania obiektów pod kątem możliwości przeprowadzenia imprezy masowej, wydano 4 opinie dotyczące warunków bezpieczeństwa na stadionach, halach sportowych i obiektach wystawienniczych.

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej 266 podmiotów zobowiązanych jest do połączenia z funkcjonującym na terenie miasta monitoringiem pożarowym. Do systemu monitoringu pożarowego nadzorowanego przez KM PSP w Łodzi podłączono 255 obiektów zobligowanych prawem oraz 88 obiektów niezobligowanych. Łącznie do systemu podłączono 343 obiekty. W 2013 r. podłączono kolejne 18 obiektów, których właściciele lub zarządcy podpisali umowy z operatorami.

Na mocy przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych 114 budynków zobowiązanych jest do posiadania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), odpowiadającego standardom unijnym zgodnie z normą PN-EN 60849:2001. W urządzenia te zostały wyposażone łącznie 53 obiekty.

Realizując zadania wynikające z ustawy – prawo ochrony środowiska, przeprowadzono kontrole w zakładzie dużego ryzyka - AmeriGas Polska Sp. z o.o. i zakładach zwiększonego ryzyka Linde Gaz Sp. z o.o., Chłodnia Łódź S.A. pod kątem zapobiegania wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w latach 2011–2012

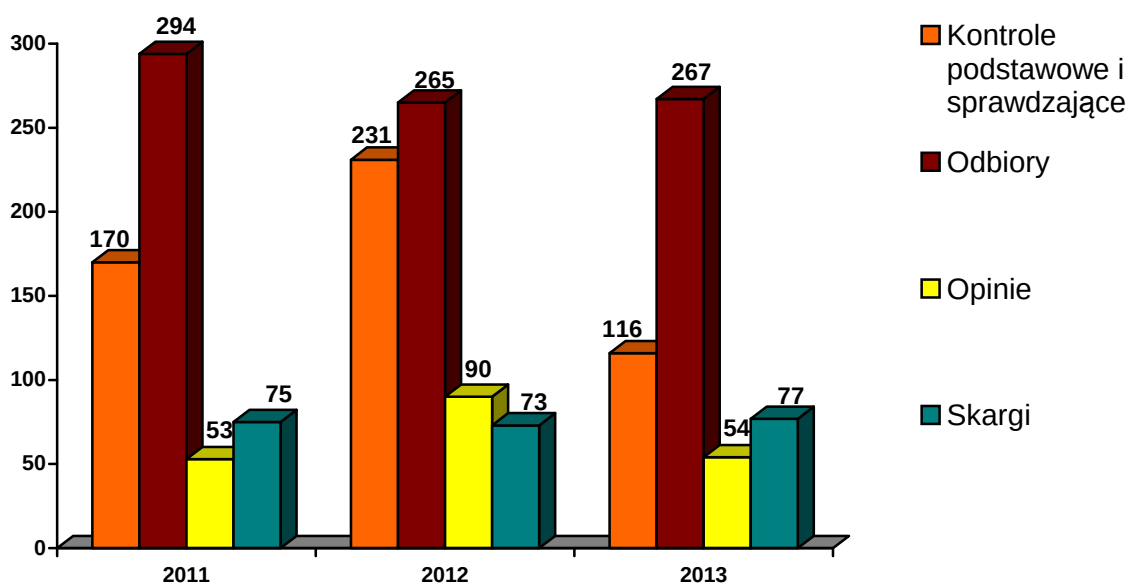

2. Statystyka zdarzeń.

W 2013 roku liczba podejmowanych interwencji przez jednostki straży pożarnej osiągnęła ilość 8675. W stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 742 interwencje.


Ilość działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na terenie miasta w latach 2009 - 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Działania ratowniczo - gaśnicze ogółem w latach 2009 – 2013

Ilość zdarzeń ogółem	ROK				
	2009	2010	2011	2012	2013
	7621	6782	7594	7933	8675

Działania ratownicze według zdarzeń w latach 2009 – 2013

Rodzaj zdarzenia:	ROK				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pożary	2969	2604	3321	3200	2380
MZ	4250	3772	3925	4088	5163
AF	402	406	348	645	1132

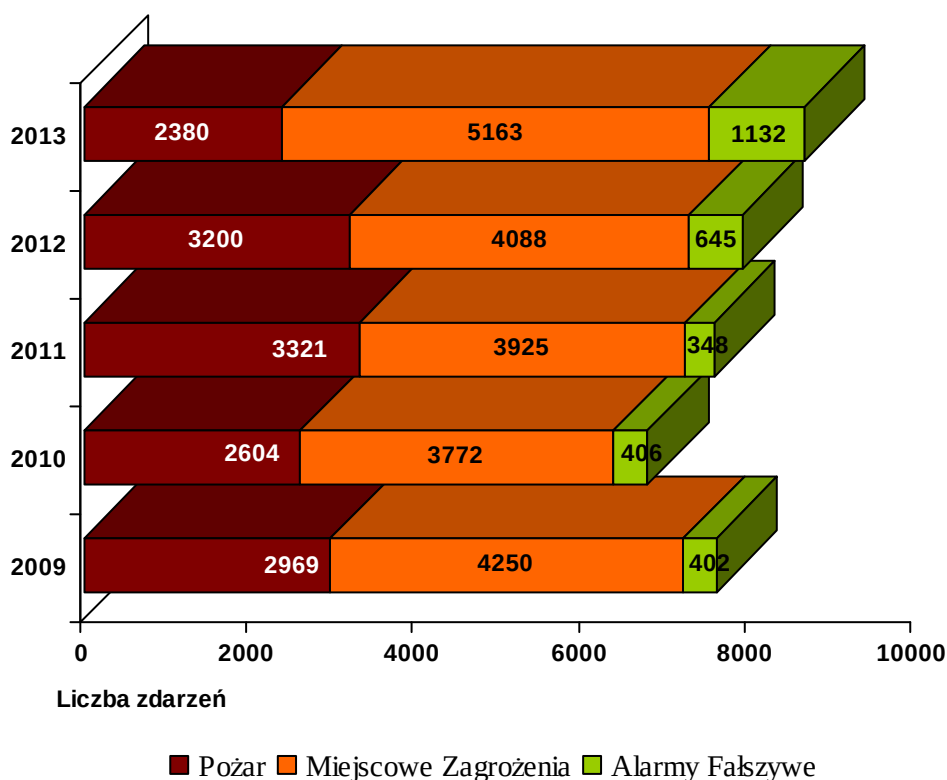


W roku 2013 zastępy ratowniczo - gaśnicze KM PSP w Łodzi, wyjeżdżały do zdarzeń średnio 24 razy w ciągu doby. Zdarzały się również dni, kiedy niekorzystne warunki atmosferyczne oraz inne przyczyny wpływały na wzrost ilości prowadzonych działań.

Wprowadzenie nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nakładającej na Państwową Straż Pożarną szeregu nowych zadań i obowiązków spowodowało z kolei zwiększenie ilości miejscowych zagrożeń o charakterze pomocy Pogotowiu Ratunkowemu. Głównie były to zdarzenia, gdzie istniała konieczność wykonania dostępu dla ZRM do poszkodowanego oraz pomoc w transporcie pacjentów.

Wprowadzenie restrykcyjnego przestrzegania zasad dysponowania jednostek do zdarzeń w wyniku alarmowania z monitoringu pożarowego, doprowadziło do wzrostu ilości alarmów fałszywych z instalacji wykrywania. Takie zjawisko przyniosło również pozytywne skutki, gdyż wymusiło na użytkownikach, bądź zarządcach obiektów dbałość o system sygnalizacji pożaru i prawidłową obsługę oraz dozór. Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest wczesne wykrywanie pożaru, co skutkuje ograniczeniem strat pożarowych.

Tabela przyczyn powstania pożarów w latach 2012-2013


Przyczyny	ROK	
	2012	2013
Nieostrożność osób dorosłych z ogniem otwartym (NOD)	2527	1578
Podpalenia	94	86
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nieprawidłowa eksploatacja	172	163
Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych	101	62
Nieostrożność nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym (NON)	37	16
Wady środków transportu oraz nieprawidłowa ich eksploatacja	91	101
Pozostałe przyczyny	178	374
OGÓŁEM:	3200	2380

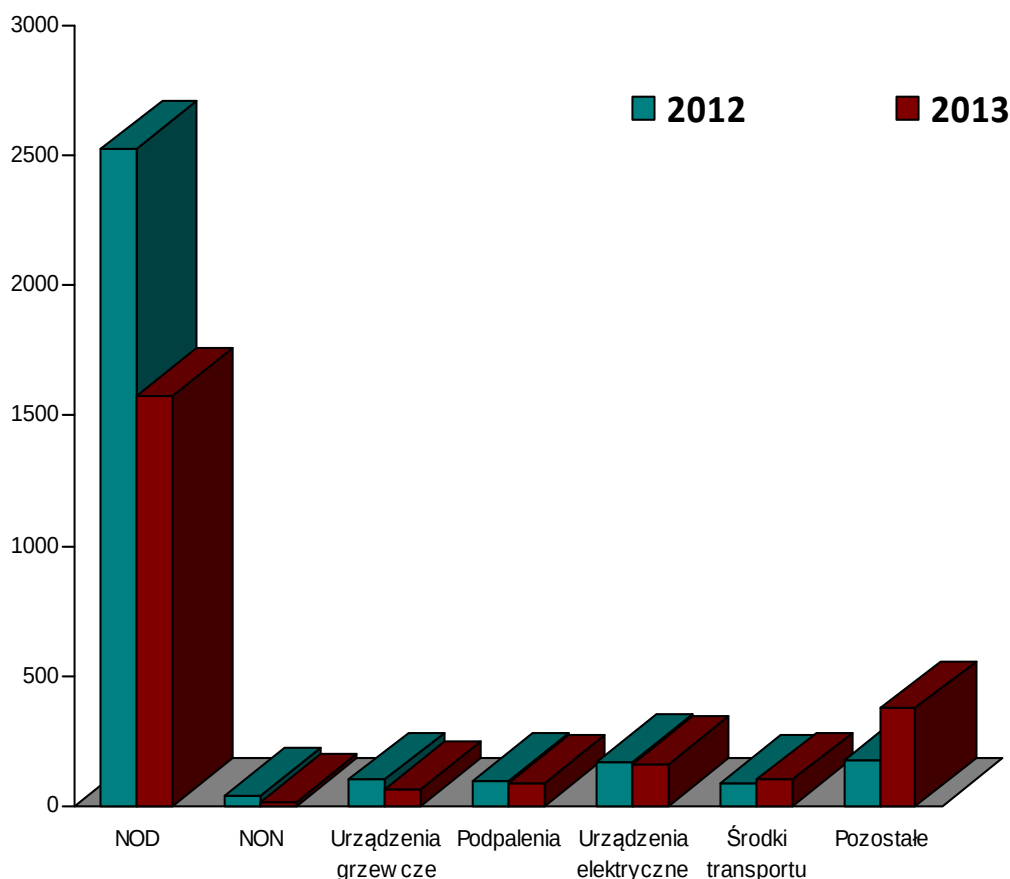

Zestawienie najczęściej występujących przyczyn powstawania pożarów obrazuje powyższy wykres. Można stwierdzić, iż w porównaniu z rokiem poprzednim większość z nich utrzymywało się na tym samym poziomie wykazując minimalne wahania w poszczególnych grupach. Największy spadek nastąpił w grupie „Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym”, gdzie przyczyną była często niefrasobliwość oraz brak nadzoru przy posługiwaniu się ogniem.

Tabela grup obiektów, w których powstał pożar w latach 2012-2013


Obiekty	ROK	
	2012	2013
Obiekty użyteczności publicznej	72	60
Obiekty mieszkalne	888	796
Obiekty produkcyjne	55	33
Obiekty magazynowe	25	13
Środki transportu	161	174
Lasy	49	8
Uprawy, rolnictwo	443	92
Inne obiekty	1507	1204
OGÓŁEM:	3200	2380

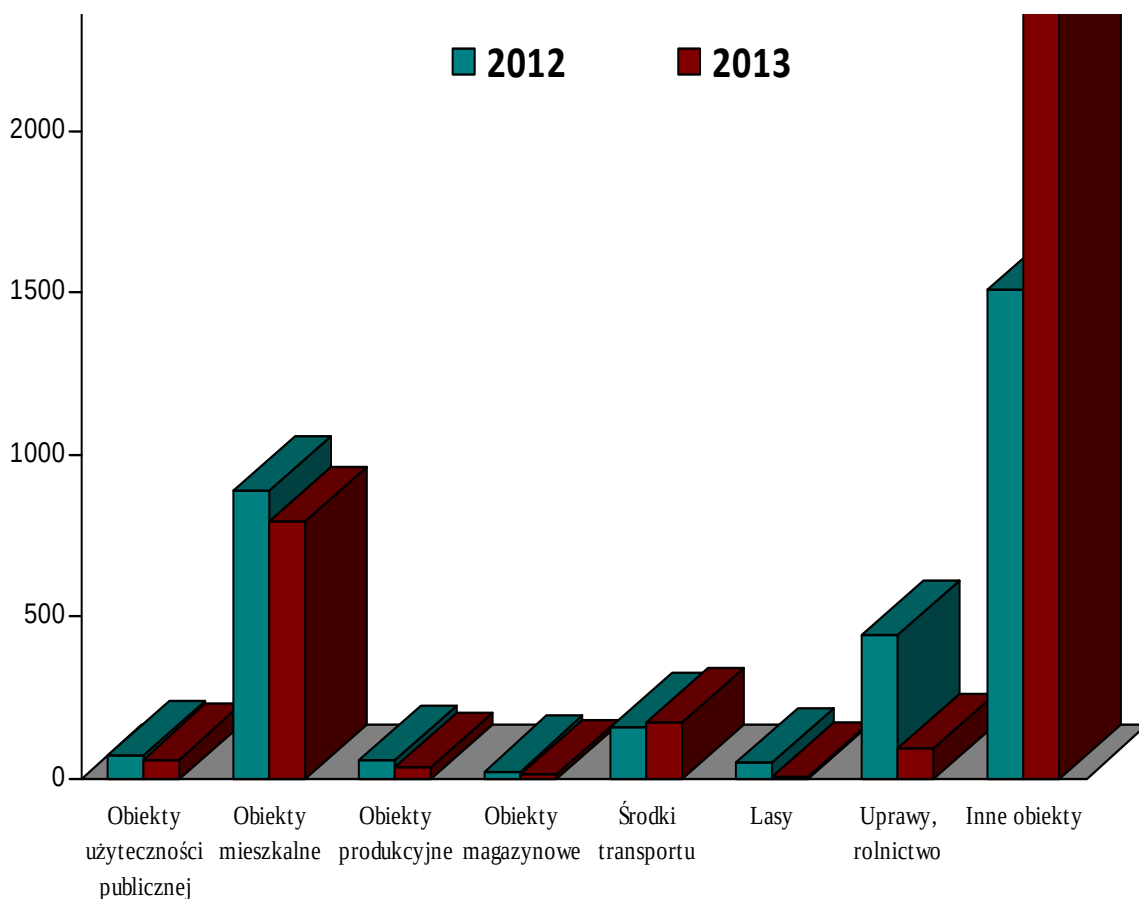

Prowadzone w ostatnich latach akcje mające na celu uzmysłowienie społeczeństwu, jak wielkim zagrożeniem zarówno dla środowiska, jak i również dla zdrowia, życia oraz mienia jest wypalanie traw, przyniosły w roku 2013 oczekiwane efekty. Największy spadek ilości pożarów pod względem rodzaju obiektów nastąpił właśnie w grupach obiektów, lasy oraz uprawy i rolnictwo - co jak wiadomo powodowane jest najczęściej wypalaniem traw, pól oraz liści.

Przyczyny powstania miejscowych zagrożeń (MZ)


Rodzaje MZ	ROK	
	2012	2013
Silne wiatry	406	555
Opady atmosferyczne	49	224
Wady środków transportu i ich nieprawidłowa eksploatacja	149	153
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	551	550
Wady i nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych	275	268
Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych	94	103
Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych	89	61
Pozostałe	2475	3249
Ogółem :	4088	5163

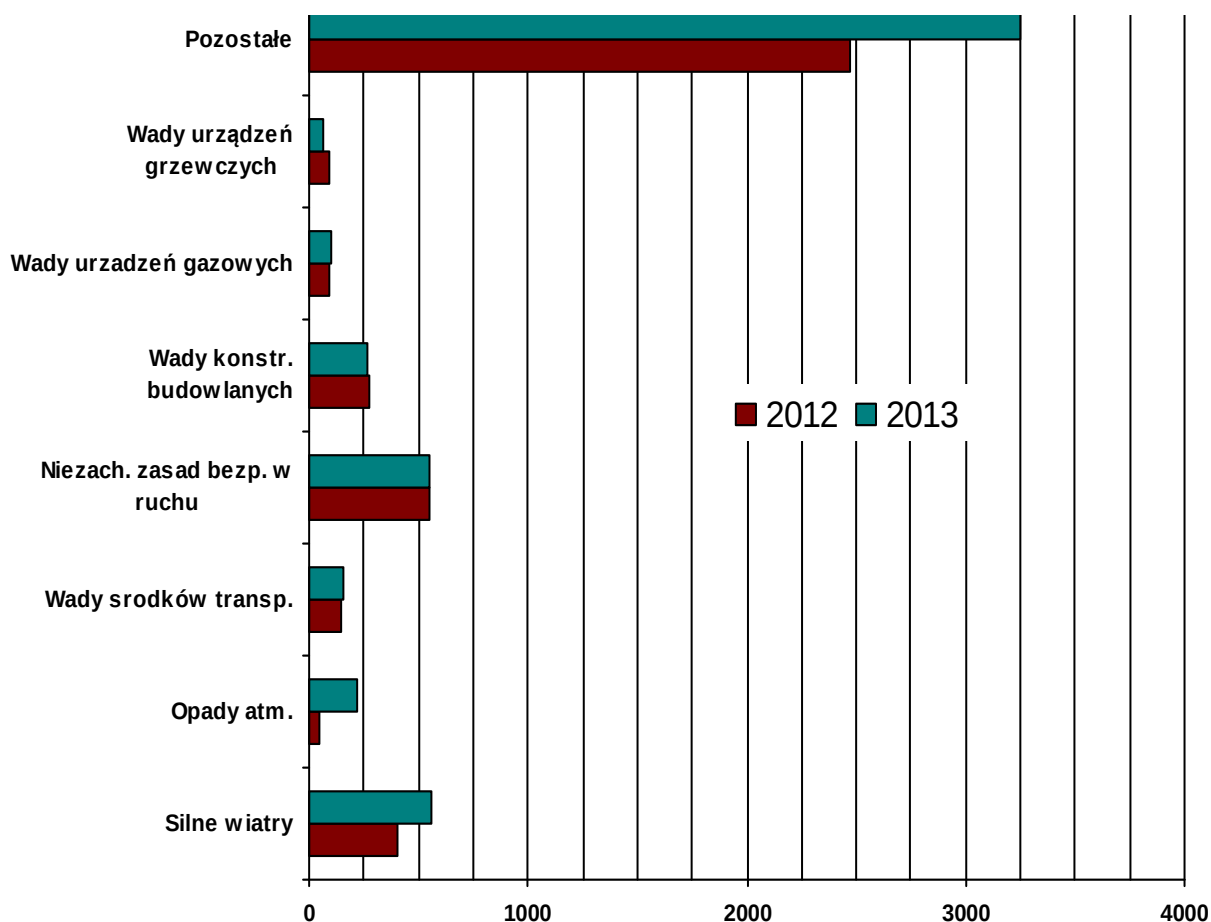

Największy wzrost ilości zdarzeń w 2013 r. odnotowano w grupie miejscowych zagrożeń, gdzie ich przyczyną były opady atmosferyczne. Ilość tych zdarzeń wzrosła o 175 interwencji. Niestety jak wynika z informacji ze zdarzeń jednostek Państwowej Straży Pożarnej większości z nich udało się uniknąć, ponieważ spowodowane były różnego rodzaju zaniedbaniami m.in. niedrożnością studzienek kanalizacyjnych.

Miejscowe zagrożenia ogółem według grup obiektów za lata 2012 i 2013


Obiekty	ROK	
	2012	2013
Użyteczności publicznej	164	369
Mieszkalne	2130	2634
Produkcyjne	62	51
Magazynowe	28	20
Środki transportu	585	611
Lasy	18	13
Uprawy, rolnictwo	46	55
Inne	1055	1410
Ogółem :	4088	5163

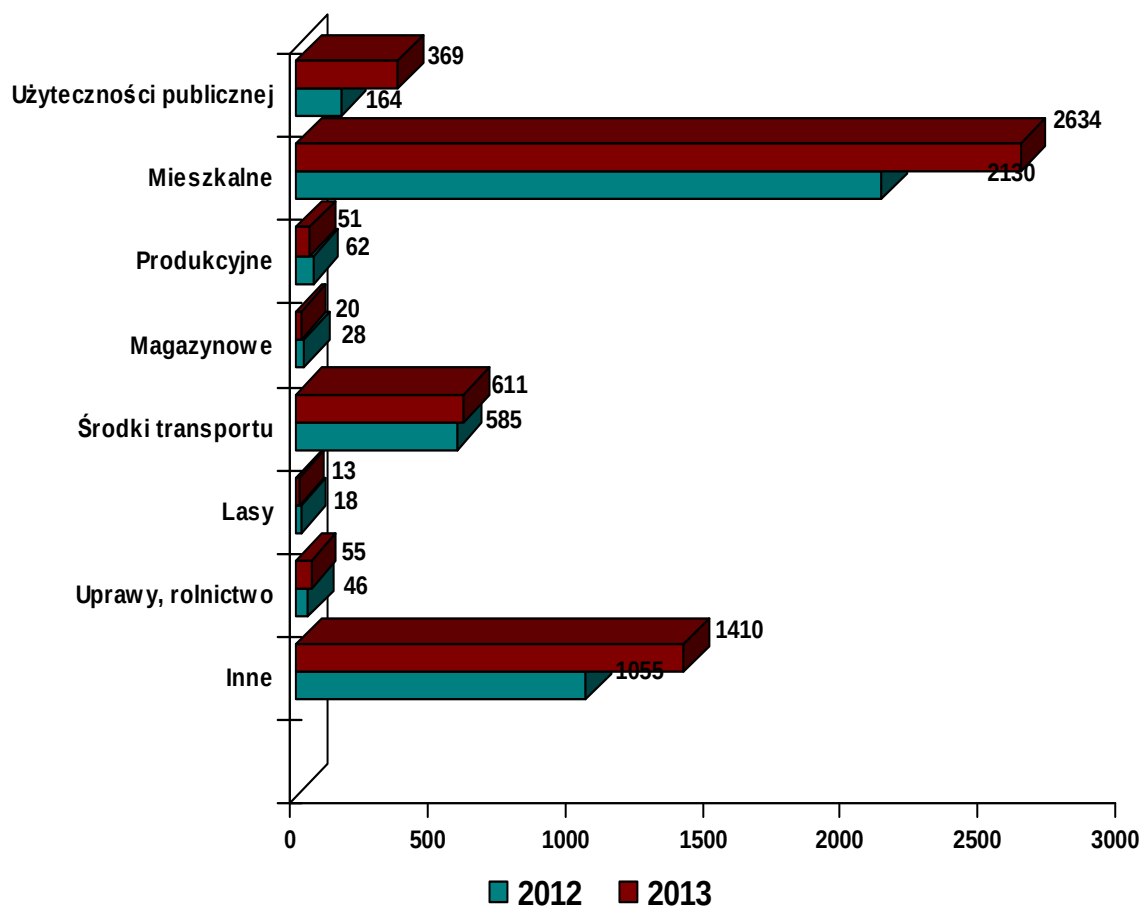

Największy wzrost ilości zdarzeń w grupach obiektów miejscowych zagrożeń odnotowano w obiektach mieszkalnych 504 interwencji, więcej niż w roku poprzednim. Najczęstszą przyczyną tych wezwań były niedrożne przewody kominowe oraz wentylacyjne powodujące gromadzenie się w mieszkaniach niebezpiecznego dla życia i zdrowia tlenu węgla.

Wypadki z ludźmi w rozbiciu na rodzaj zdarzenia


Rodzaj zdarzenia	Ofiary śmiertelne		Ranni	
	rok			
	2012	2013	2012	2013
pożary	11	19	193	162
w tym dzieci	0	1	31	30
mz	166	163	1058	972
w tym dzieci	1	3	88	71

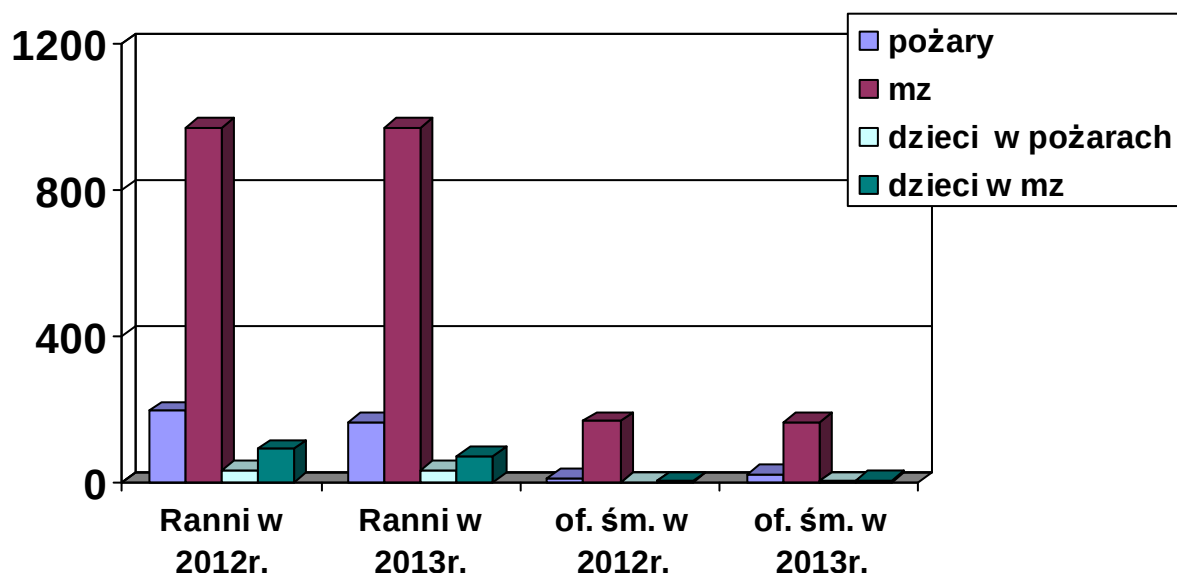

Rok 2013 charakteryzował się wzrostem ilości miejscowych zagrożeń, natomiast spadkiem ilości pożarów. Nie przekładało się to na ilość osób poszkodowanych. Jak widać na powyższym wykresie ilość osób poszkodowanych podczas miejscowych zagrożeń pozostała stała (pomimo ich wzrostu o 1075 zdarzeń), natomiast ilość pożarów ze skutkiem śmiertelnym wzrosła. Niestety w dalszym ciągu najczęstszą ich przyczyną jest nieostrożność oraz lekceważenie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wielu tych nieszczęść można byłoby uniknąć przestrzegając zasad użytkowania i konserwacji sprzętu oraz dokonując okresowych przeglądów instalacji.

Czas trwania interwencji w rozbiciu na rodzaj zdarzenia

Rodzaj zdarzenia	rok	Czas trwania interwencji (w minutach)			
		do 30	pow.30 do 60	pow.60 do 120	pow. 120
Pożary	2012	1172	1327	552	149
	2013	970	909	409	92
Miejscowe zagrożenia	2012	1128	1843	909	208
	2013	1302	2458	1132	271

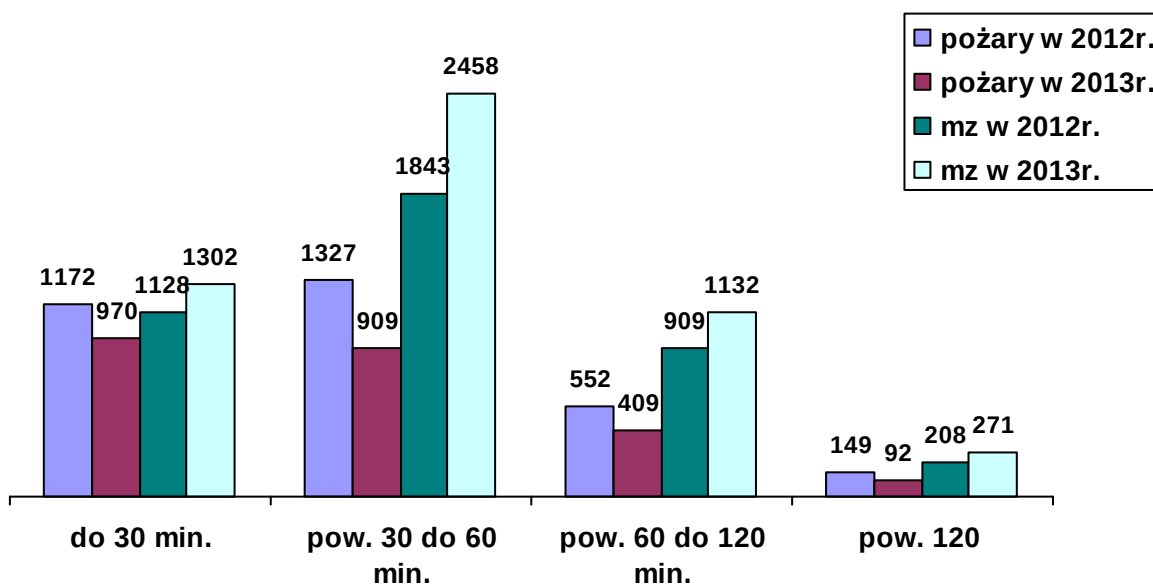

Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń powstałych w 2013 r. w porównaniu do roku 2012, czas interwencji w porównywanym okresie pozostaje na tym samym poziomie. Widoczne na wykresie różnice wynikają ze zwiększonej liczby miejscowych zagrożeń odnotowanych w roku 2013 oraz mniejszej liczby pożarów w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyjazdowość Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych KM PSP w Łodzi:

JRG Nr	Pożary		Miejscowe Zagrożenia		Alarm Falszywe		Ogółem	
	Zdarzeń	Wyjazdów	Zdarzeń	Wyjazdów	Zdarzeń	Wyjazdów	Zdarzeń	Wyjazdów
1	345	550	602	811	81	169	1028	1530
2	300	590	678	760	166	197	1144	1547
3	334	442	658	734	351	408	1343	1584
4	213	267	354	525	86	107	653	899
5	401	438	559	636	154	202	1114	1276
6	114	140	291	311	33	44	438	495
7	146	233	492	553	36	54	674	840
8	183	187	503	532	104	110	790	829
9	103	137	339	379	7	21	449	537
10	105	174	350	393	67	71	522	638
11	136	172	337	379	47	60	520	611
Razem	2380	3330	5163	6013	1132	1443	8675	10786

Organizacja sieci jednostek ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta Łodzi pozwala na szybką interwencję i doraźną pomoc w każdym przypadku. Nie zawsze jednak dysponowane siły i środki jednej JRG wystarczają do całkowitej likwidacji zagrożenia. Powyższe zestawienie obrazuje ilość wyjazdów poszczególnych jednostek do ilości przeprowadzonych w roku 2013 interwencji.


3. Charakterystyczne działania ratowniczo – gaśnicze.

W 2013 roku na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi odnotowano między innymi:

➤ **02.01.2013 r. – pożar poddasza ul. Orła 12 w Łodzi;**


W dniu 2 stycznia 2013r. doszło do pożaru mieszkania na poddaszu przy ul. Orlej 12. Informacja o pożarze wpłynęła do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP około godz. 8.14. Na miejsce skierowano 5 zastępów, w tym drabinę mechaniczną oraz podnośnik hydrauliczny. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pożar był już w fazie rozwiniętej, a płomienie

wychodziły na zewnątrz przez okno. Rozstawiona została drabina przy pomocy, której ewakuowano 3 osoby. W tym samym czasie ewakuowano 15 osób po klatce schodowej. Po wejściu strażaków do mieszkania odnaleziono osobę poszkodowaną, którą natychmiast ewakuowano na klatkę schodową. Obrażenia, jakich doznała poszkodowana uniemożliwiły prowadzenie resuscytacji. Była to pierwsza ofiara śmiertelna w pożarze w 2013 roku. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zaproszenie ognia przez lokatorkę mieszkania.

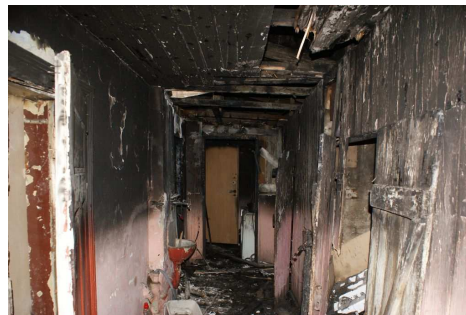

➤ **16.04.2013 r. - pożar w kamienicy ul. Limanowskiego 66 w Łodzi;**

W nocy o godzinie 0:30 doszło do pożaru w kamienicy na parterze. W mieszkaniu przebywała 7-osobowa rodzina. Po dojeździe zastępów na miejsce zastano rozwinięty pożar mieszkania, z płomieniami wydostającymi się na zewnątrz przez zakratowane okno. Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych natychmiast przystąpili do otwarcia mieszkania od strony klatki schodowej, usunięcia kraty w oknie za pomocą pił tarczowych oraz wyważenia dodatkowych drzwi prowadzących z mieszkania na podwórko. Po otwarciu drzwi od strony klatki schodowej ratownicy odnaleźli kobietę i dziecko, których ewakuowali i przekazali będącym na miejscu zespołom ratownictwa medycznego. Po otwarciu drzwi od podwórka i przeszukaniu pomieszczenia odnaleziono troje dzieci i przekazano niezwłocznie pogotowiu ratunkowemu. Dzięki podawaniu wody przez otwarte okno ugaszone zostało źródło pożaru, jedna z rot mogła przeszukać pomieszczenie. Ratownicy odnaleźli dwie osoby - mężczyznę oraz niemowlę, którzy leżeli na podłodze. Ze względu na to, iż przebywali oni najbliżej źródła pożaru nie możliwe było przeprowadzenie resuscytacji. Lekarz będący na miejscu akcji stwierdził zgon tych osób. W akcji brało udział 6 zastępów straży pożarnej - 21 strażaków. Łącznie działania trwały 2 godziny 46 minut.

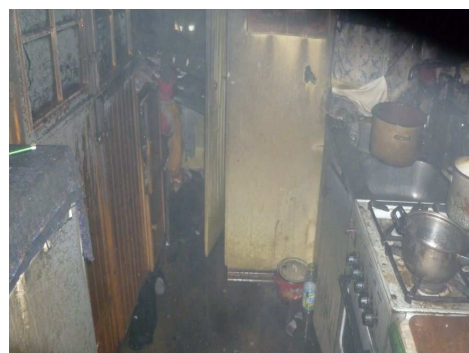

➤ **12.04.2013 r. – zawalony pustostan ul. Struga 80 w Łodzi;**

W dniu 12 kwietnia 2013r. około godz. 9:30 doszło do zawalenia się dachu pustostanu. Na miejsce skierowane zostały zastępy ratownicze z najbliższej jednostki, a następnie zadysponowano ratowników z psami ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej. Gruzowisko zostało przeszukane za pomocą geofonu, kamer wziernikowych oraz termowizyjnych, a także przez dwa psy ratownicze. Nie potwierdziły się podejrzenia, co do możliwości przebywania w zawalisku osób postronnych. Na miejscu akcji obecni byli przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego, administratorzy nieruchomości i inne służby. Ze wstępnych informacji wynikało, iż budynek zostanie wyburzony w trybie natychmiastowym.



➤ **08.12.2013 r. – pożar poddasza ul. Gdańska 4 w Łodzi;**

W dniu 8 grudnia 2013r. doszło do pożaru poddasza. Po przybyciu na miejsce stwierdzono dym wydobywający się z poddasza kamienicy. Dostęp do źródła ognia był bardzo utrudniony ze względu na znaczne zadymienie i wysoka temperaturę. Podjęto decyzję o rozstawieniu podnośnika hydraulicznego i drabiny mechanicznej w celu wykonania otworów wentylacyjnych w dachu. W tym samym czasie prowadzono ewakuację mieszkańców z zagrożonych mieszkań przez klatkę schodową. Na miejsce został zadysponowany autobus MPK, w którym schroniły się ewakuowane osoby. Część lokatorów ze względu na uszkodzenie mieszkań została przewieziona do tymczasowych lokali zastępczych. W akcji wykorzystywano kamery termowizyjne. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia była wada przewodu kominowego.



II. Przygotowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

4. Organizacyjne i operacyjne przygotowania terenu działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Komenda Miejska PSP w Łodzi jest podstawową jednostką organizacyjną Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do jej głównych zadań należy rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz organizacja i prowadzenie działań ratowniczych na terenie miasta.

Obszar miasta (powierzchnia 294 km²) podzielono umownie na 11 części i każdą z nich przydzielono do ochrony poszczególnym jednostkom ratowniczo-gaśniczym. Określono w ten sposób ich teren działania zapewniający najbardziej optymalne zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Wykaz jednostek ratowniczo-gaśniczych

Lp.	JRG	Adres
1	JRG Nr 1	Łódź, ul. Zgierska 47
2	JRG Nr 2	Łódź, ul. Legionów 4
3	JRG Nr 3	Łódź, ul. Wólczańska 111/113
4	JRG Nr 4	Łódź, ul. Wedmanowej 1/3
5	JRG Nr 5	Łódź, ul. Przybyszewskiego 60a
6	JRG Nr 6	Łódź, ul. Rudzka 58/60
7	JRG Nr 7	Łódź, ul. Strażacka 1/3
8	JRG Nr 8	Łódź, ul. Tamka 10
9	JRG Nr 9	Łódź, ul. Czołgistów 66
10	JRG Nr 10	Łódź, ul. Pojezierska 92
11	JRG Nr 11	Łódź, ul. Retkińska 129

W oparciu o siły i środki KM PSP w Łodzi powołane są następujące grupy specjalistyczne:

- grupa ratownictwa wysokościowego,
- grupa ratownictwa wodno-nurkowego,
- grupa poszukiwawczo-ratownicza,
- grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
- grupa ratownictwa technicznego.

5. Kadra Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Limit zatrudnienia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wynosi 695 etatów funkcjonariuszy i 13 etatów cywilnych. Daje to wskaźnik około 0,93 strażaka na 1 tysięcy mieszkańców w trzecim co do liczby ludności mieście w Polsce.

Zatrudnienie strażaków w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi z podziałem na korpusy w latach 2009-2013

ROK	Limit zatrudnienia	Stan zatrudnienia wg stanu na dzień 31 grudnia				
		oficerowie	aspiranci	podoficerowie	szeregowcy	Razem
2009	695	86	170	328	111	695
2010	695	91	162	322	120	695
2011	695	95	148	299	153	695
2012	695	99	146	292	158	695
2013	695	105	139	319	129	692


W porównaniu z rokiem 2012 dynamika zwolnień i zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi zmalała, z 6,3 % w 2012 r. do 5,7% w 2013r. W roku 2012 zwolnionych ze służby zostało 44 funkcjonariuszy, natomiast w roku 2013 już tylko 39 funkcjonariuszy.

Podstawowe parametry struktury zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi obejmujące zatrudnienie strażaków według:


- korpusów służbowych,
- wykształcenia ogólnego,
- stażu służby,
- wysługi emerytalnej,

co obrazują wykresy opracowane na podstawie danych o stanie zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 roku.


Struktura zatrudnienia według korpusów

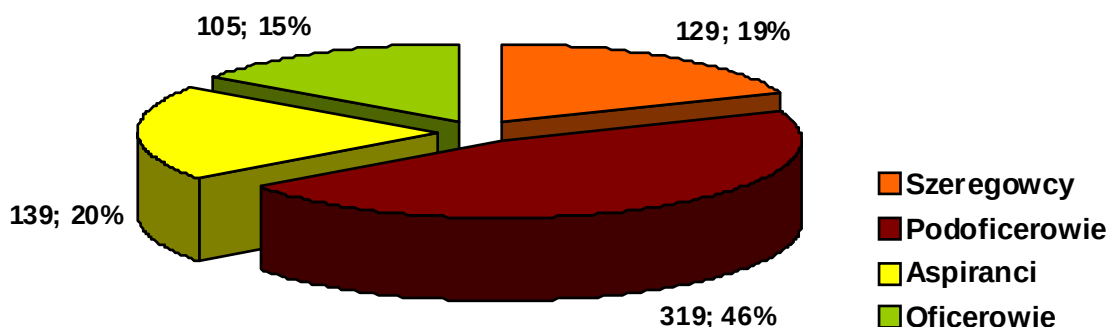


Wykształcenie ogólne strażaków

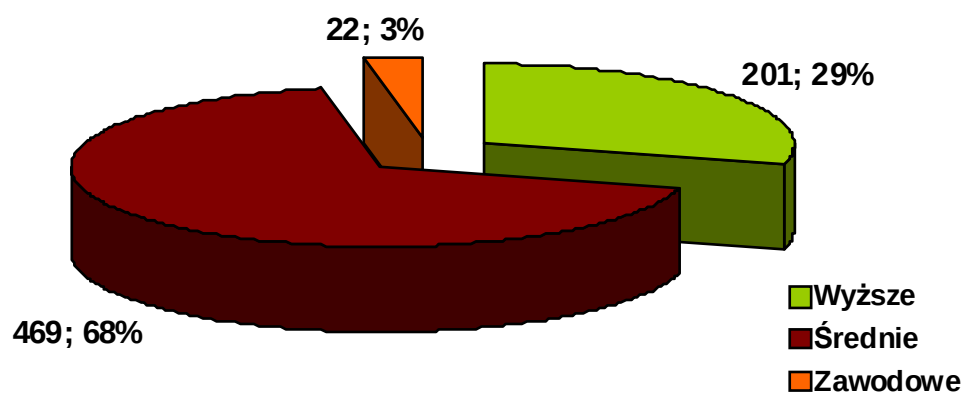

Podział ze względu na staż służby strażaków

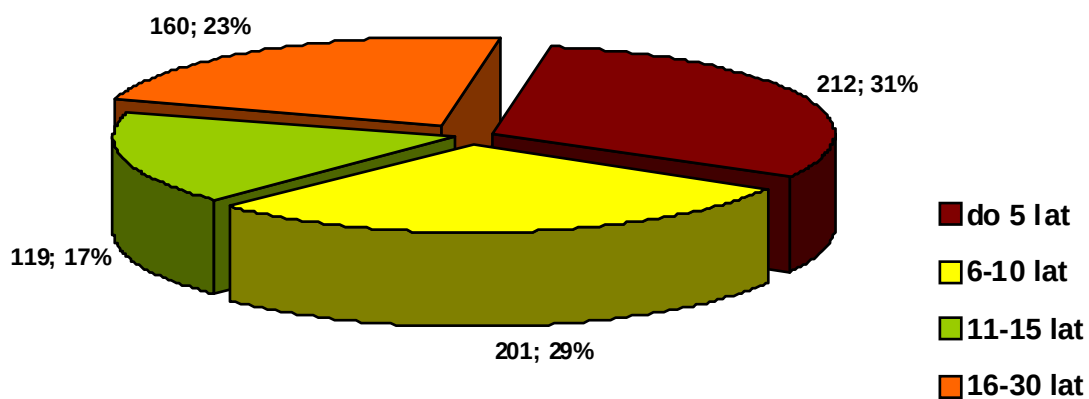

Podział ze względu na wysługę emerytalną strażaków

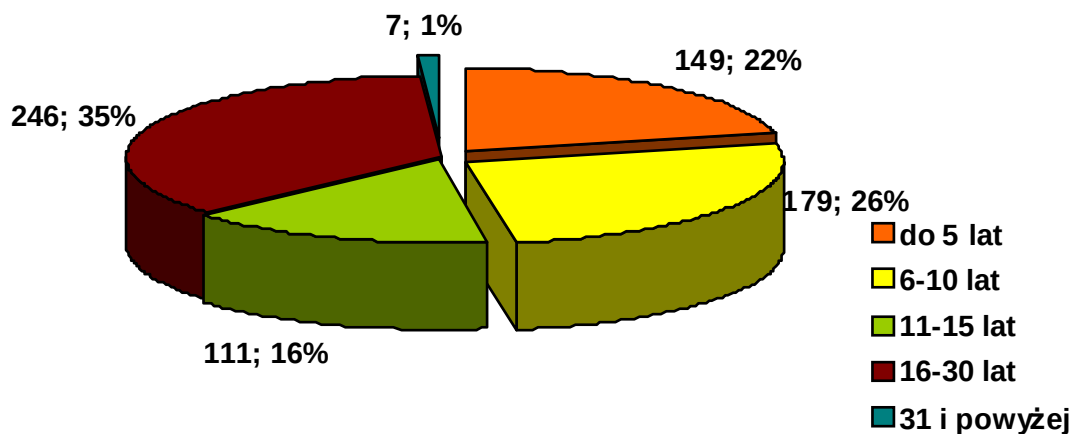

W 2013 roku 92 osoby podniosło swoje kwalifikacje ogólne w zakresie wykształcenia pożarniczego oraz 263 osób w zakresie szkolenia specjalistycznego. Szczegółowe dane liczbowe określają tabele poniżej.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Lp.	Nazwa kursu / szkolenia	Ilość osób
1.	Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak	14
2.	Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	67
3.	Przemienne Zaoczne Studium Aspirantów	11
4.	Niestacjonarne Studia I-ego stopnia dla funkcjonariuszy PSP	0

Podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych

Lp.	Nazwa kursu / szkolenia	Ilość osób
1.	Szkolenie doskonalące umiejętności współdziałania jednostek KSRG z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	163
2.	Szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną	25
3.	Kurs wraz z egzaminem sprawdzenia kwalifikacji z zakresu obsługi żurawi przenośnych	50
4.	Kurs wraz z egzaminem sprawdzenia kwalifikacji na podesty ruchome przejezdne	25

Potrzeby szkoleniowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń specjalistycznych w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi na 2014 r. kształtują się następująco:

- na szkolenie z zakresu ratownictwa na rzekach górskich i wodach szybko płynących – 10 strażaków,
- na kurs ratownictwa medycznego – 20 strażaków,
- na kurs specjalistyczny napełniania zbiorników ciśnieniowych – 6 strażaków,
- na kurs specjalistyczny stermotorzystów – 9 strażaków,
- na kurs obsługi samochodów z drabiną mechaniczną – 11 strażaków,
- na kurs obsługi żurawi przenośnych – 30 strażaków,
- na kurs podestów ruchomych – 39 strażaków,
- na kurs obsługi urządzeń GPS – 16 strażaków,
- na kurs obsługi urządzeń lokalizacyjnych – 9 strażaków,
- na kurs dla nurków – 5 strażaków,
- na kurs dla ratowników wysokościowych – 70 strażaków.

6. Realizacja ćwiczeń i szkoleń doskonalących.

Istotnym elementem doskonalenia zawodowego w 2013 r. były 132 ćwiczenia obiektowe prowadzone przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP w Łodzi we własnych sektorach operacyjnych. Przeprowadzono także ćwiczenia z jednoczesnym udziałem kilku Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, między innymi:

- przeprowadzono zajęcia dla wszystkich funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi w zakresie ćwiczeń w komorze dymowej;
- ćwiczenia w zakładzie LindeGas – Oddział Łódź, ul. Traktorowa 145 w Łodzi w których uczestniczyły JRG KM PSP w Łodzi;
- ćwiczenia pakowania oraz ułożenia sprzętu w skrzyniach transportowych LPR, przeprowadzone w ramach współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – udział wzięły Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego;
- ćwiczenia na terminalu lotniska im. Władysława Reymonta, w których uczestniczyły JRG KM PSP w Łodzi;
- ćwiczenia doskonalące w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych (obszar Leśnictwa Miejskiego, ul. Łagiewnicka 305 w Łodzi) w których uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi.

7. Sport i wychowanie fizyczne.

W minionym roku funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi brali udział w różnych imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim oraz miejskim.

Zawody miejskie

Miejskie Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP

W dniach 17-18 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Chojęńskiego Klubu Sportowego odbyły się Miejskie Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP. W rywalizacji udział wzięło 12 drużyn - reprezentacje 11 JRG oraz drużyna Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

- 1 miejsce – reprezentacja JRG 8**
- 2 miejsce – reprezentacja JRG 1**
- 3 miejsce – reprezentacja JRG 10**



Biblio Cup – turniej piłki nożnej

W dniu 15 września 2013 na obiekcie sportowym w parku 3-go maja w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5 odbył się XIV Łódzki Turniej Piłki Nożnej BIBLIO CUP. W turnieju udział wzięła również drużyna KM PSP w Łodzi, która w wyniku zacieklej rywalizacji zajęła I miejsce. Najlepszym strzelcem został również zawodnik drużyny KM PSP w Łodzi.



Miejskie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Strażaków PSP

W dniu 21 marca 2013 r. w JRG Nr 2 KM PSP w Łodzi odbyły się Miejskie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Strażaków PSP z KM PSP w Łodzi. W mistrzostwach udział wzięło 40 zawodników.

Klasyfikacja drużynowa zawodów przedstawia się następująco:

- 1 miejsce – reprezentacja JRG 9**
- 2 miejsce – reprezentacja JRG 10**
- 3 miejsce – reprezentacja JRG 1**



Miejskie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Strażaków KM PSP w Łodzi

W dniach 13-14 marca 2013 r. odbyły się Miejskie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Strażaków KM PSP w Łodzi. Mistrzostwa rozegrane zostały w JRG Nr 2 KM PSP w Łodzi. Udział wzięły reprezentacje jedenastu JRG KM PSP w Łodzi oraz reprezentacja złożona z funkcjonariuszy z KM PSP w Łodzi.

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

- 1 miejsce – reprezentacja JRG 6**
- 2 miejsce – reprezentacja JRG 1**
- 3 miejsce – reprezentacja JRG 2**



Zawody wojewódzkie

XV Mistrzostw Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej

W dniu 12 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Rzęzycy odbyły się XV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej. W klasyfikacji generalnej drużyna KM PSP w Łodzi zajęła I miejsce.

XV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej

W dniu 8 listopada 2013 roku w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzęzycy odbyły się XV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej. W wyniku zaciętej rywalizacji drużyna KM PSP w Łodzi została mistrzem województwa łódzkiego.

XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Tenisie Stołowym

W dniu 6 grudnia 2013 r. w Wieruszowie odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Tenisie Stołowym. W Mistrzostwach udział wzięły reprezentacje Komend Miejskich/Powiatowych z województwa łódzkiego. W wyniku rywalizacji reprezentacja KM PSP w Łodzi w klasyfikacji drużynowej zajęła I miejsce, natomiast w klasyfikacji indywidualnej funkcjonariusze KM PSP w Łodzi zajęli miejsca I, II, IV, V.

XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Pływaniu


W dniu 21 listopada 2013 r. w Łasku odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Pływaniu. W Mistrzostwach udział wzięły reprezentacje Komend Powiatowych/Miejskich z województwa łódzkiego. Reprezentacja KM PSP w Łodzi zajęła w klasyfikacji generalnej mistrzostw I miejsce.



Zawody ogólnopolskie oraz międzynarodowe




Zawody strażackie w formule Firefighter Combat Challenge

W dniu 29 września 2013 r. na rynku Manufaktury odbyły się zawody sportowe strażaków realizowane w formule Firefighter Combat Challenge. Była to już druga edycja sportowych zmagowań, w których o miano "najtwardszego" walczyli strażacy nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. Po raz kolejny impreza cieszyła się dużą popularnością dowodem, czego była znaczna ilość osób, które zgłosiły się do rywalizacji. W pierwszej kolejności odbyły się starty tandemów, następnie były starty indywidualne, a na końcu wystartowały sztafety. Oprócz mężczyzn w sportowych zmaganiach udział wzięły również cztery panie, które pokazały wysoki poziom przygotowania sportowego. W trakcie trwania zawodów sportowych przygotowano również atrakcje dla dzieci w postaci ścianki wspinaczkowej oraz mini toru FCC, w którym najmłodsi mogli spróbować sił na podobnym torze co dorośli uczestnicy.

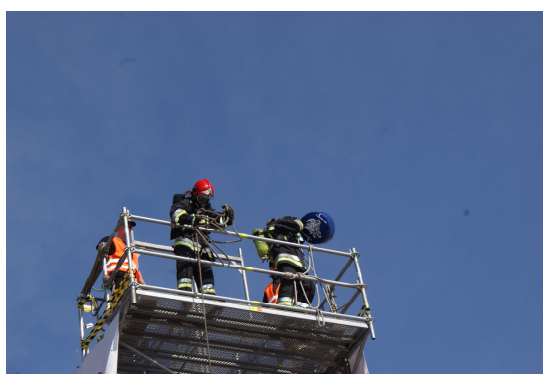

Halowe Zawody Ratownictwa Wysokościowego

W dniu 18 października 2013 r. odbyła się druga edycja Halowych Zawodów Ratownictwa Wysokościowego w Miejskiej Arenie Sportu. W rywalizacji udział wzięli zawodnicy z całej Polski. Ich zadaniem było pokonanie przygotowanego toru, którego elementami było między innymi wspinanie się po drabince SPELEO, pokonywanie trawersu oraz przepinanki. W wyniku realizacji reprezentacja KM PSP w Łodzi zajęła III miejsce w klasyfikacji drużynowej. Oprócz zmagania sportowych przygotowano również atrakcje dla dzieci. Dodatkowo uczniowie szkół średnich mogli poznać charakterystykę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, dzięki stanowisku promocyjnemu przygotowanemu przez tą uczelnię.

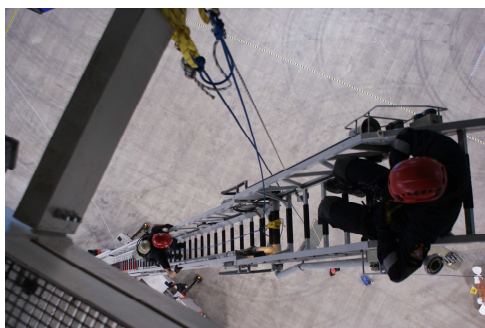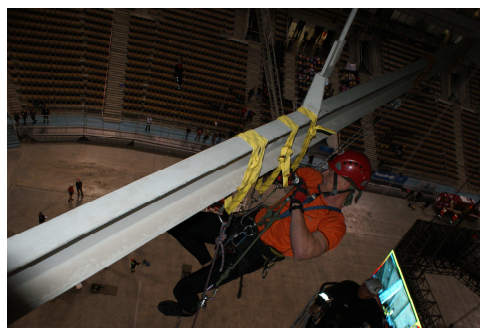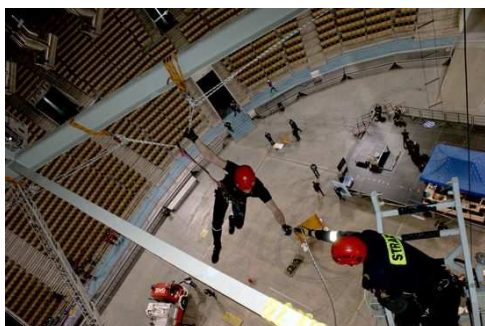

XXX Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

W dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Częstochowie odbył się finał XXX Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej. Finał poprzedzony był eliminacjami strefowymi w 3 grupach, w których udział wzięło 12 drużyn. Drużyna województwa łódzkiego w skład, której wchodziło 5 funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi zajęła I miejsce.

XIV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w futsalu

W dniach 01-03 marca 2013 roku w hali w Zawoi rozegrano XIV Halowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w futsalu. Drużyna województwa łódzkiego w skład której wchodziło 4 funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi zajęła I miejsce.

II Otwarte Mistrzostwa Policji i Służb Mundurowych w Pływaniu oraz VIII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Pływaniu

29 listopada 2013 r. na pływalni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych MSW w Pływaniu. W ramach powyższych Mistrzostw przeprowadzone zostały VIII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Pływaniu. Reprezentantami drużyny KW PSP w Łodzi byli w większości strażacy z KM PSP w Łodzi. Wyniki uzyskane przez reprezentację pozwoliły na uzyskanie III miejsca w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji indywidualnej funkcjonariusze KM PSP w Łodzi uzyskali następujące wyniki:

- **dystans: 50 m styl klasyczny,**
 - 1 miejsce – Marcin Fastyn - JRG 10
 - 3 miejsce – Edgar Kucharski - JRG 10
- **dystans: 100 m styl klasyczny,**
 - 1 miejsce – Edgar Kucharski - JRG 10
 - 2 miejsce – Arkadiusz Bilski - JRG 10
- **dystans: 100 m styl zmienny,**
 - 3 miejsce – Arkadiusz Bilski - JRG 10
- **dystans: 100 m styl dowolny,**
 - 2 miejsce – Marcin Fastyn - JRG 10
- **dystans: 50 m styl motylkowy,**
 - 3 miejsce – Marcin Fastyn - JRG 10
- **dystans: 100 m styl grzbietowy,**
 - 3 miejsce – Adam Markiewicz - JRG 10
- **dystans: 50 m styl grzbietowy,**
 - 3 miejsce – Adam Markiewicz - JRG 10

XIX Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim Karłów 2013

Zawody odbyły się w dniach 6-8 września 2013 r., w rejonie Gór Stołowych – Karłowa, na Szczelińcu Wielkim. Zawody polegały na pokonaniu przez trzyosobowy zespół ratowników trasy biegu terenowego o długości ok. 9 km, na której umieszczono elementy techniczne, alpinistyczne i taternickie stosowane w ratownictwie górskim. W trakcie rywalizacji ratownicy musieli w jak najkrótszym czasie przy użyciu przyrządów alpinistycznych kilkakrotnie wspiać się na Szczeliniec, a następnie opuścić się w dół wyznaczoną, zróżnicowaną trasą zawierającą pionowe i poziome układy linowe. Musieli oni również wykazać się technikami ratownictwa górskiego w tym m.in. dojścia do poszkodowanego i jego ewakuacji przy użyciu technik wyciągowych. Komendę Miejską PSP w Łodzi reprezentowali funkcjonariusze z JRG 10; Sławomir Pytel, Arnold Wiśniewski, Tomasz Pytel, Sebastian Malarczyk. W klasyfikacji „Zespoły reprezentujące służby ratownicze, spoza ratownictwa górskiego” reprezentacja KM PSP w Łodzi zajęła III miejsce.

8. Zagadnienia kwatermistrzowskie.

a. Baza lokalowa

W zakresie działalności remontowej i modernizacyjnej obiektów z roku na rok można zauważyć znaczący spadek ponoszonych wydatków oraz podejmowanych działań w tym zakresie. Rok 2013 należy zaliczyć pod tym względem do znacznie gorszych niż lata ubiegłe. Pomimo trudnej sytuacji finansowej udało się jednak zrealizować kilka planowanych zadań i przeprowadzono najpilniejsze remonty i naprawy, których koszt kształtował się na poziomie 167.148,00 zł. Osobnym sukcesem, dzięki przekazanym środkom przez Urząd Miasta Łodzi w wysokości 250.000,00 zł oraz dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 62.000,00 zł ze środków firm ubezpieczeniowych było wykonanie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na Miejskie Stanowisko Kierowania, w ramach, którego zrealizowano prace ogólnobudowlane oraz roboty instalacyjne dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i teleinformatycznej. W bieżącym roku do zakończenia zadania i uruchomienia Miejskiego Stanowiska Kierowania niezbędne są dalsze środki.

Dzięki dużej pomocy firm zewnętrznych udało się w trybie pilnym zabezpieczyć budynki strażnicy JRG Nr 2 przy ul. Legionów 4 poprzez naprawę dachu i pokrycie go nową papą termozgrzewalną wraz z wyminą rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Należy zaznaczyć, że próby zatrzymania degradacji obiektów i poprawy warunków socjalnych w obiektach dla pełniących służbę strażaków, mają miejsce w znacznej mierze, dzięki życzliwości i pomocy różnych firm w postaci nieodpłatnie przekazywanych materiałów bądź w postaci usług wykonywanych bezpłatnie. Wśród dużej części wykonanych robót remontowych i modernizacyjnych, należy podkreślić szereg prac wykonywanych we własnym zakresie, przez załogi poszczególnych jednostek. Wartość tych prac w 2013 r. oszacowano na kwotę ponad 93 400,00 zł.


Ważniejsze prace remontowe wykonane w celu powstrzymania degradacji budynków oraz poprawy warunków pełnienia służby przez strażaków to:

- Remont i malowanie pomieszczeń komendy: korytarz górny, sekretariat, malowanie siedmiu pokoi biurowych, wymiana wykładziny w sekretariacie oraz jednym pokoju biurowym, naprawa części elewacji zewnętrznej w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi: koszt materiałów – 8.540,00 zł. (robocizna własna - ok. 12.000,00 zł). Wyremontowany sekretariat wyposażono w nowy zestaw mebli koszt 4.300,- zł. Modernizacja instalacji łączności radiowej usytuowanej na budynku ZUS przez firmę zewnętrzną koszt – 9.046,65 zł.
- Malowanie łazienek, szatni, pomieszczeń ześlizgów, wymiana obróbek blacharskich wiat, położenie tynków mozaikowych w pokoju dowódców zmian w JRG Nr 1: koszt materiałów – 800,00 zł, (robocizna własna – ok. 2.000,00 zł). Naprawa bram wjazdowych przez firmę zewnętrzną koszt – 2.251,64 zł.

- Remont holu głównego, naprawa parkietu na świetlicy, wykonanie wylewki posadzki w garażu, obróbka murarska kominów oraz naprawa stolarska wieżyczek wentylacyjnych na budynku strażnicy w JRG Nr 2: koszt materiałów – 9.500,00 zł, (robocizna własna – ok. 8.000,00 zł). Naprawa i pokrycie dachu oraz wymiana rynien wykonana przez firmę zewnętrzną koszt – 25.558,33 zł. Naprawa instalacji wody ciepłej przez firmy zewnętrzne koszt – 3.179,99 zł.
- Malowanie trzech pomieszczeń biurowych oraz montaż umywalki w JRG Nr 3: koszt materiałów – 1.300,00 zł, (robocizna własna – ok. 2.200,00 zł).
- Wymiana dwóch okien, naprawa dachu na budynku garażu, wymiana wykładziny w pokoju dowódców zmian, gipsowanie sali wypoczynkowej w JRG Nr 4: koszt materiałów – 3.600,00 zł, (robocizna własna – ok. 2.850,00 zł.).
- Wykonanie stołów i ławek do altanki, wykonanie szafki na buty i półek do szafy, naprawa i malowanie napisu „Państwowa Straż Pożarna” w JRG Nr 5: koszt materiałów – 987,78 zł, (robocizna własna – ok. 900,00 zł). Naprawa i przebudowa systemu oświetlenia klatki schodowej i korytarzy przez firmę zewnętrzną koszt – 2.706,00 zł.
- Wykonanie i wyposażenie sauny suchej, obudowa i maskowanie grzejników oraz wykonanie i montaż parapetów w holu na parterze i I piętrze oraz klatce schodowej, malowanie pomieszczeń piwnicy, naprawa instalacja oświetlenia i położenie elewacji wewnętrznej z piaskowca w korytarzu na parterze oraz na I piętrze, pielęgnacja drzew i terenu, położenie i montaż instalacji telefonicznej oraz zabezpieczenie okien w murowanej wspinalni w JRG Nr 6: koszt materiałów – 13.500,00 zł, (robocizna własna – ok. 10.700,00 zł). Naprawa kanalizacji deszczowej i separatora przez firmę zewnętrzną koszt – 11.121,57 zł.
- Remont korytarza, malowanie garażu, remont pomieszczenia zaplecza technicznego w Wydziale Technicznym: koszt materiałów – 5.000,00 zł, (robocizna własna – ok. 6.000,00 zł).
- Remont pomieszczenia myjki, remont kanału na myjce, remont magazynków w garażu, naprawa prześel ogrodzenia zewnętrznego, montaż płytek w garażu, ułożenie kostki brukowej wokół budynku mieszkalnego, ułożenie kostki brukowej pod wiatą garażową, wymiana pokrycia dachu na wiacie garażowej, wymiana kątowników w kanale wiaty nr 1, wymiana 24 zaworów z głowicami termostatycznymi w instalacji CO na piętrze budynku JRG Nr 7: koszt materiałów – 19.770,00 zł, (robocizna własna – ok. 12.805,00 zł). Naprawa przyłącza wodociągowego przez firmę zewnętrzną koszt – 11.070,00 zł.
- Malowanie garażu numer 1 i 4, naprawa dachu nad garażami 1 i 4, remont instalacji hydraulicznej, rozbudowa instalacji pneumatycznej w garażu, remont pomieszczenia przejściowego, remont instalacji elektrycznej w garażu w JRG Nr 8: koszt materiałów – 6.700,00 zł, (robocizna własna – ok. 19.300,00 zł).
- Remont łazienki na I piętrze (usunięcie awarii kanalizacji), naprawa instalacji radiowęzła na JRG Nr 9: koszt materiałów – 5.250,00 zł, (robocizna własna – ok. 1.300,00 zł). Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do strażnicy zrealizowane przez firmę

zewnętrzną ze środków Miasta Łodzi koszt – 10.600,00 zł. Naprawa przyłącza wodociągowego przez firmę zewnętrzną koszt – 14.760,00 zł.

- Naprawa ogrodzenia, elewacji na budynku strażnicy, malowanie PA, w JRG Nr 10: koszt materiałów – 3.200,00 zł, (robocizna własna – ok. 1.350,00 zł). Naprawa instalacji CO i wodociągowej przez firmy zewnętrzne koszt 6.720,00 zł.
- Remont pomieszczeń szatni, remont łazienki (hydraulika), malowanie łazienki i drzwi, remont dachu nad garażem oraz remont świetlicy, remont pomieszczeń przy warsztacie, montaż radiolinii do automatycznych bram garażowych (cztery komplety), montaż systemu Air Rettbox w GBARt, montaż sprzętu sportowego w sali siłowni, remont trzech pomieszczeń biurowych, naprawa węzła CO, rozprowadzenie przewodów do instalacji teleinformatycznej w JRG Nr 11: koszt materiałów – 2.450,00 zł, (robocizna własna – ok.14.000,00 zł).

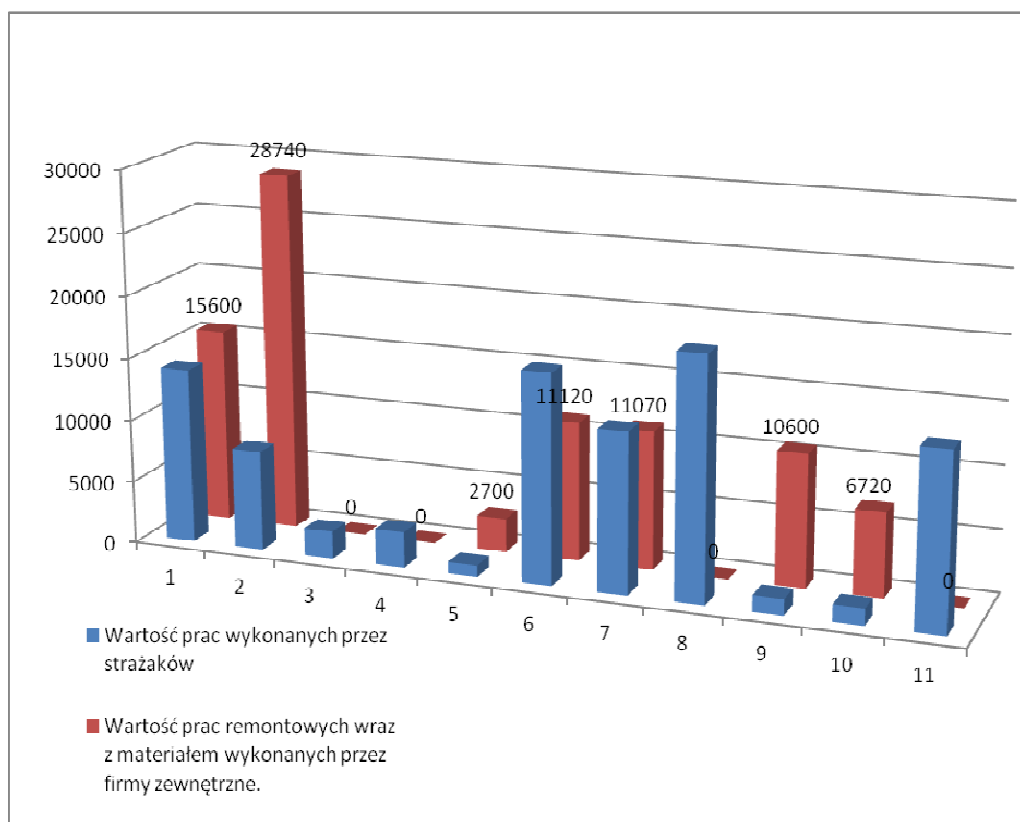

Z uwagi na wysokie koszty eksploatacji posiadanych obiektów związane z brakiem systematycznego wykonywania niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych, konieczne są kompleksowe rozwiązania, które z kolei wymagają konkretnego wsparcia finansowego. Wiele obiektów wymaga napraw lub wręcz wymiany pokryć dachowych i związanych z nimi elementów typu rynny, obróbki blacharskie i inne. Rozwiązaniem znacznej ilości problemów remontowych mogło być dofinansowanie działań termomodernizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej między innymi dla obiektów Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach II konkursu programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi złożyła poprzez Miasto Łódź wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny w zakresie selekcji II. Po tym etapie wniosek został sklasyfikowany na 53 pozycji listy rankingowej i wpisany na listę rezerwową. Ze względu na przeznaczenie relatywnie niewielkiej ilości środków finansowych w stosunku do ilości złożonych wniosków tylko 14 pierwszych pozycji zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. W przypadku przeznaczenia dodatkowych środków przez NFOŚ i GW w ramach powyższego konkursu i uzyskanie dotacji przez Komendę na realizację zadania objętego wnioskiem planowane roboty budowlane nie zabezpieczą wszystkich potrzeb remontowych w poszczególnych JRG. Bardzo dużych nakładów wymagają remonty garaży, w tym: naprawy i wymiany posadzek, zamontowanie instalacji odciągowych spalin zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej MSW, montaż instalacji uzupełniających powietrze w układach pneumatycznych pojazdów, a przede wszystkim montaż instalacji elektrycznych doładowujących akumulatory pojazdów pożarniczych będących na postoju wyposażonych w panele ELTE GPS. Ponadto wymagane są modernizacje instalacji elektrycznych obiektów strażnic, jak również konieczne ich przeglądy. Wiele zadań i problemów oraz niezbędnych napraw, dotyczy placów, ogrodzeń i innych obiektów nie będących budynkami, a wymagających sporych nakładów na ich modernizację, czy utrzymanie w stanie dostatecznym. Na terenie niektórych jednostek znajdują się stacje paliw, które wymagają kompleksowej modernizacji w celu dostosowania ich do wymogów obowiązującego prawa lub konieczna jest ich likwidacja. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie wymaga znacznych kosztów finansowych. Zakres prac z roku na rok staje się coraz szerszy, natomiast możliwości nie odpowiadają występującym potrzebom.

Poniżej w skrócie przedstawiamy najpilniejsze prace do wykonania w obiektach.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1

- modernizacja instalacji wyciągowych na garażu – (160.000,00 zł),
- naprawa elewacji – (85.000,00 zł),
- modernizacja placu wewnętrznego i zwiększenie ilości miejsca parkingowych – (100.000,00 zł),
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony placu manewrowego – (20.000,00 zł).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2

- kapitalny remont garażu, wymiana bram garażowych – (450.000,00 zł),



Węzeł CO JRG Nr 2



Dach budynku strażnicy JRG Nr 2

- pokrycie i docieplenie dachu budynku magazynowego – (5.000 zł.),
- wymiana rynien i rur spustowych na budynku warsztatu konserwacji sprzętu ochronny dróg oddechowych – (15.000,00 zł),
- remont szatni i zakup wyposażenia (45.000,00 zł).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4

- kompleksowa modernizacja strażnicy,
- kompleksowa modernizacja obiektu administracyjnego po OSzP KW PSP w Łodzi.



Budynek strażnicy JRG Nr 4 od strony ul. Dąbrowskiego

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 5

- położenie nawierzchni syntetycznej na boisku i bieżni – (180.000,00 zł),
- wykonanie tynków mozaikowych na korytarzu –parter – (5.000 zł.).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6

- kapitalny remont garażu, wymiana bram garażowych 8 kpl. – (350.000,00 zł),
- wyrównanie i wykonanie nawierzchni placu wewnętrznego oraz jego odwodnienie – (80.000,00 zł).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 7

- prace modernizacyjne zgodnie ze wstępnym kosztorysem przekazanym do KW PSP w Łodzi – (1,207.000,00 zł).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8

- naprawa dachów (budynek strażnicy, mieszkalny, administracyjno-mieszkalny) – (160.000,00 zł),



Wygląd budynku mieszkalnego przy JRG Nr 8 od strony ul. Tamka

- kapitalny remont garażu, wszelkie niezbędne instalacje, przebudowa otworów bram garażowych – (380.000,00 zł),
- wymiana okien i malowanie elewacji zewnętrznej w budynku mieszkalnym – (28.000,00 zł),
- remont węzła sanitarnego – (38.000,00 zł).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 9

- kapitalny remont garażu, wszelkie niezbędne instalacje, wymiana bram garażowych 8 kpl. – (420.000,00 zł),
- remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, magazynowych, wspinalni, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby GPR – (25.000,00 zł),



Wygląd budynku strażnicy JRG Nr 9 od strony ul. Czołgistów

- naprawa dachu i wymiana orynnowania – (78.000,00 zł).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 10

- kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy oraz garażowo-magazynowego – (960.000,00 zł),
- wykonanie instalacji oddymiających i pozostałych na garażu głównym jednostki – (180.000,00 zł),
- odwodnienie placu wewnętrznego (osadnik), wykonanie odwodnienia placu wewnętrznego – (60.000,00 zł),
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony placu manewrowego – (20.000,00 zł),



Budynek strażnicy JRG Nr 10 od strony placu wewnętrznego

- wykonanie uszczelnienia kanalizacji deszczowej – (10.000,00 zł).

Komenda Miejska PSP w Łodzi

- remont sanitariatów – (6.000,00 zł),
- malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin – (18.000,00 zł),
- adaptacji pomieszczeń po obecnym MSK na serwerownię, akumulatorownię i archiwum – (20.000 zł.).

b. Zakupy i dostawy odzieży ochronnej, ekwipunku i wyposażenia specjalistycznego.

W roku 2013 ze względu na brak środków finansowych nie udało się zrealizować wszystkich niezbędnych zakupów odzieży specjalnej, środków ochrony osobistej i ekwipunku na poziomie minimalnym, zapewniającym potrzeby strażaków. Pomimo dołożenia wszelkich starań daje się zauważyć znaczne obniżenie jakości wyposażenia strażaków, które jest wynikiem oszczędności tj. konieczności zakupu najtańszych przedmiotów o niekoniecznie najwyższych parametrach oraz poprzez wydłużanie czasu użytkowania wydanej odzieży i wyposażenia.

W roku 2013 dokonano zakupu między innymi niżej wymienionego asortymentu.

Lp.	Nazwa	Ze środków budżetowych		Ze środków pozabudżetowych	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Ubranie specjalne strażaka	42 kpl.	52 228,80		
2.	Ubranie koszarowe	39 kpl.	12 070,08		
3.	Ubranie KDS	14 kpl.	5 572,80		
4.	Buty KDS	9 par	1 533,60		
5.	Buty strażackie gumowe	46 par	15 154,67		
6.	Buty specjalne skórzane	62 pary	19 079,28		
7.	Buty koszarowe	39 par	4 590,00		
8.	Rękawice strażackie specjalne	40 par	4 315,68		
9.	Kominiarka	20 szt.	831,60		
10.	Hełm strażacki	37 szt.	20 180,45		

11.	Przedmioty umundurowania służbowego oraz wyjściowego	156 kpl.	106 523,92		
12.	Części do aparatów powietrznych i ubrań gazoszczelnych	350 szt./kpl	28 522,80		
13.	Radiotelefon Motorola	1 szt.	1 576,80		
14.	Uzupełnienie środków medycznych			50 elem.	*PZU 15 000,00
15.	Prądownice wodne turbo	2 szt.	2 268,00		
16.	Wąż tłoczny W 75	1 szt.	167,40		
17.	Wąż tłoczny W 52	50 szt.	5 670,00		
18.	Benzyna , Olej napędowy	62 300 l	318 984,35	48 700 l	*MŁ 250 000,00
19.	Sorbent Damolin	2 160 kg	5 715,36	3 400 kg	*EG 10 036,80
20.	Sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowanie		34 324,62		*D 39.999,97

- *PZU – PZU Życie S.A.
- *UMŁ – Urząd Miasta Łodzi
- *EG – Spółka Euroglas (darowizna rzeczowa)
- *D - Dalkia (darowizna rzeczowa)

W celu utrzymania właściwej polityki zaopatrywania strażaków w niezbędne przedmioty odzieży ochronnej i ekwipunku, w roku 2014 niezbędny jest zakup następującego wyposażenia:

100 kpl. ubrań koszarowych	koszt ok.	35.000 zł
200 kpl. ubrań specjalnych niepalnych	koszt ok.	270.000 zł
100 szt. kominiarek	koszt ok.	7.000 zł
70 szt. hełmów	koszt ok.	44.000 zł
200 par rękawic specjalnych	koszt ok.	24.000 zł
200 par butów specjalnych skórzanych i gumowych	koszt ok.	57.000 zł
Ogólny koszt		437.000 zł

Realizacja powyższych zakupów, będzie możliwa jedynie w przypadku pozyskania innych źródeł finansowania, niż podstawowy budżet Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

c. Samochody pozyskane przez Komendę Miejską PSP w Łodzi.

Dzięki znacznej dotacji finansowej z Urzędu Miasta Łodzi w roku 2013 oraz dużej przychylności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jak i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zakupiła i wprowadziła do podziału bojowego cztery nowe pojazdy pożarnicze. Zakupiono samochód specjalny IVECO MAGIRUS z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej powyżej 40 m (SD 40) wraz z bogatym wyposażeniem, lekki samochód typu mikrobus oraz dwa lekkie samochody kwatermistrzowskie. Ponadto Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi przekazała do użytkowania ciągnik siodłowy na podwoziu SCANIA wraz naczepą cysterną do wody o pojemności 25.000 litrów oraz kontener ze

sprzętem ochrony dróg oddechowych zakupione w ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych oraz motopompę o dużej wydajności do wody czystej na przyczepie M 60/8.

Dokonanie wymiany specjalistycznego sprzętu ratowniczego i gaśniczego w jednostkach straży pożarnej zawsze wiąże się z dużymi kosztami i jego zakup wymaga skoordynowania wszelkich możliwych źródeł pozyskania środków na ten cel. Poczynione starania zaowocowały uzyskaniem środków od Miasta Łodzi oraz po raz kolejny dzięki dobrej współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi, jak również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które pozwoliły na sfinalizowanie zakupu najnowszej drabiny o wysokości ratowniczej powyżej 40 m, jak na razie jedynej w Polsce i jednej z kilku w Europie, najwyższej drabiny z łamanym przęsłem, dostępnej obecnie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Drabina zabudowana jest na podwoziu IVECO i posiada kosz ratowniczy o udźwigu 400 kg, który pozwala na operowanie w nim trzech osób wraz z dodatkowym sprzętem. Kosz posiada automatycznie sterowane działko wodno-pianowe umożliwiające podawanie środków gaśniczych bez obecności strażaka w koszu. Ostatnie łamane przęsło umożliwia na pracę poniżej poziomu podpór – na mostach, skarpach, kanałach, przy brzegach rzek oraz operowanie na połaciach dachu będących nieosiągalnymi dla zwykłych drabin. Istnieje także możliwość wykorzystania drabiny jako prowizorycznej kładki nad wykopami, kanałami, przeszkodami (wysięg boczny 19,6m). Nadwozie pojazdu zostało wykonane z aluminium i kompozytów obniżających wagę pojazdu, a wysoka manewrowość zastosowanego podwozia pozwala na swobodne poruszanie się w ciasnej zabudowie miejskiej. Możliwość podwieszania ciężaru w kilku miejscach kratownicy pozwala na wykorzystanie drabiny jako dźwigu o maksymalnym udźwigu do 4 t. Należy podkreślić, iż pozyskany samochód posiada bogate wyposażenie umożliwiające podjęcie samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych przez załogę pojazdu. Jest to również bardzo istotne ze względu na coraz szczuplejsze zasoby środków finansowych przeznaczonych na zakup nowego wyposażenia. Przekazanie znacznych środków przez Miasto Łódź pozwoliło również na zakup samochodu do przewozu osób typu mikrobusek, niezbędnego do zabezpieczenia możliwości logistycznych Komendy Miejskiej PSP w Łodzi dla strażaków biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez straż pożarną, w różnych rejonach kraju. Pozwoliło także na wymianę dwóch samochodów kwatermistrzowskich dla jednostek komendy, w których użytkowane tego rodzaju środki transportu przekroczyły czasookres norm eksploatacyjnych.

W zakresie pozyskania i wymiany sprzętu transportowego pomimo trudnej sytuacji finansowej i znacznych utrudnień mijający rok należy zaliczyć do udanych.

9. Zagadnienia techniczne.

Komenda Miejska PSP w Łodzi dysponuje ogółem 90 samochodami, 10 przyczepami samochodowymi oraz 3 kontenerami wymiennymi.

Zestawienie porównawcze ilości eksploatowanych pojazdów z podziałem na grupy użytkowe:

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów na 31.12.2013 r.
1.	Samochody gaśnicze	24
2.	Samochody specjalne	66
RAZEM		90

Samochody gaśnicze:

Lp.	Rodzaj samochodu	Stan na 31.12.2013 r.	
		ogółem	w tym z przekroczoną normą eksploatacyjną
1.	lekki wodno – pianowy	2	0
2.	średni wodno – pianowy	13	0
3.	ciężki wodno – pianowy	9	0
RAZEM		24	0

Samochody specjalne:

Lp.	Rodzaj samochodu	Stan na 31.12.2013 r.	
		Stan ogółem	w tym z przekroczoną normą eksploatacji
1.	rozpoznawczo ratownicze	12	3
2.	drabiny	7	0
3.	podnośniki hydrauliczne	4	0
4.	operacyjne	5	1
5.	ratownictwa technicznego lekkie	4	0
6.	ratownictwa technicznego średnie	1	0
7.	ratownictwa technicznego ciężkie	3	1
8.	dźwig samochodowy	1	0
9.	ratownictwa chemicznego	2	0
10.	ratownictwa wysokościowego	3	3
11.	sprzętu ochrony układu oddechowego	2	0
12.	kwatermistrzowskie	12	8
13.	kontenerowy	1	0
14.	mikrobus	3	1

15.	grup poszukiwawczych	4	2
16.	ratownictwa wodnego	1	1
17.	cysterna na wodę (ciągnik siodłowy)	1	0
RAZEM		66	20


Przyczepy i naczepy:

Lp.	Przyczepa, naczepa	Stan na 31.12.2013 r.	
		ogółem	w tym z przekroczoną normą eksploatacyjną
1.	Przyczepa, naczepa	10	2
RAZEM		10	2


W ramach własnych czynności w 2013 r. wykonano łącznie 695 napraw w tym:

- naprawy mechaniczne i elektryki samochodowej – 420 (60 %)
- naprawy zabudowy pożarniczej, ślusarskie i inne – 118 (17 %)
- naprawy pomp, sprzętu silnikowego i elektronicznego – 49 (7 %)
- naprawy i modernizacja instalacji (sprzętu) elektrycznej 230/400V – 108 (16 %)

Statystyka napraw wykonanych w roku 2013

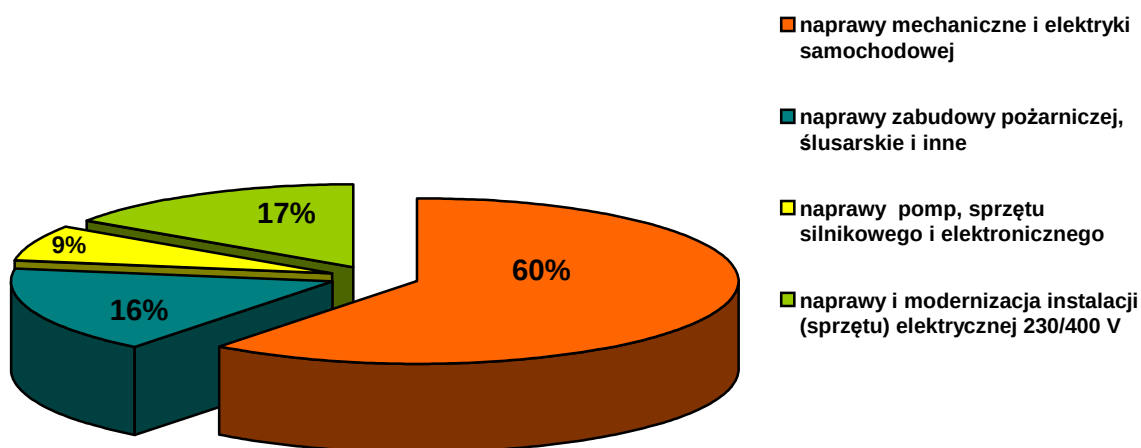

**Porównanie wydatków na utrzymanie w sprawności sprzętu pożarniczego
w latach 2010 – 2013 (w złotych)**

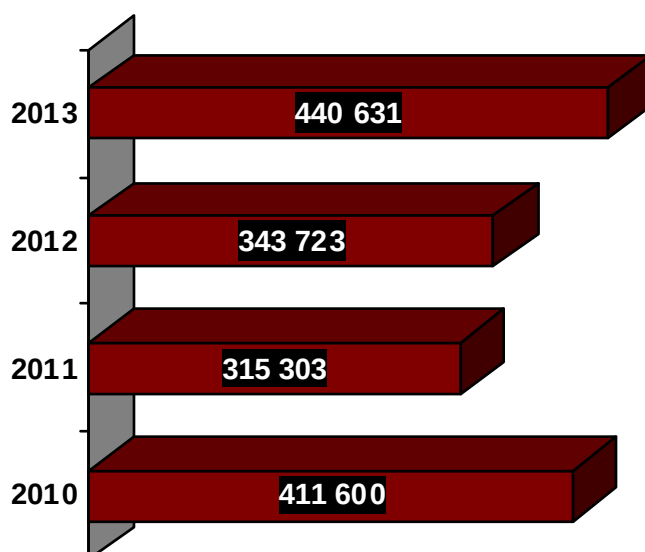

Działalność własnego zaplecza technicznego pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów naprawy posiadanych pojazdów, sprzętu technicznego i utrzymania obiektów.

W roku 2013 wydatki z tym związane wynosiły – 440 631 zł.

Jak wynika z przedstawionych wykresów, koszty utrzymania w sprawności sprzętu pożarniczego są bardzo wysokie i wzrosły o około 97.000 zł w stosunku do roku 2012. Podobnie, jak w latach poprzednich bilans poniesionych wydatków generowały poważne naprawy samochodów komendy m.in. Iveco SCD37 z JRG 8, Iveco SCD30 z JRG 10 oraz Mercedes Bronto SH68.

W celu zapewnienia mobilności Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych zużyty sprzęt ratowniczo – gaśniczy wycofuje się z eksploatacji, zastępując go nowym w miarę możliwości finansowych.

**Przekroczenie norm eksploatacji samochodów pożarniczych
w latach 2014 – 2018.**

Lp.	Przekroczenie normy eksploatacyjnej pojazdów pożarniczych					
	Rodzaj pojazdu	2014	2015	2016	2017	2018
1	samochód ratowniczo-gaśniczy lekki		1			1
2	samochód ratowniczo-gaśniczy średni			1	1	
3	ciężki samochód gaśniczy				1	3
4	podnośnik hydrauliczny SH		1			
5	ciężki samochód ratownictwa technicznego					1
6	samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych		1			
7	samochód osobowy (Sop, SRR)	5	5			
RAZEM		5	8	1	2	5

III. Zagadnienia finansowe.

Budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w 2013 roku według ustawy budżetowej został ustalony na kwotę 42.286.800 złotych w dziale 754, rozdział 75411, w tym:

- Wydatki bieżące - 42.200.800 zł
- Wydatki majątkowe - 86.000 zł

W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany planu:

Dział 754, rozdz.75411:

1) w ramach wydatków bieżących:

- na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka w wysokości 316.803 zł,
- na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. w wysokości 2.900.621 zł,
- na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 649.532 zł,
- zmniejszenie planu dotacji w stosunku do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej o kwotę 70.600 zł,
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej w wysokości 8.137 zł.

2) w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejszenie dotacji celowej na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 61.088 zł.

Dział 754, rozdział 75478:

1) w ramach wydatków bieżących:


- na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 21.370 zł.

Realizacja budżetu Komendy Miejskiej PSP w Łodzi w 2013 r. (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan 2013 r. wg ustawy budżetowej	Plan 2013 r. po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	Udział w %
Wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne	484.500	527.626	527.604,94	1,14
Uposażenia funkcjonariuszy oraz należności	34.919.800	38.457.881	38.457.879,55	83,51
Świadczenia dla funkcjonariuszy	3.401.000	3.101.578	3.101.577,09	6,74
Wydatki rzeczowe	3.395.500	3.918.208	3.918.202,25	8,51
Wydatki majątkowe	86.000	24.912	24.911,28	0,05
RAZEM Rozdział 75411	42.286.800	46.030.205	46.030.175,11	99,95
Wydatki rzeczowe	0	21.370	21.369,68	0,05
RAZEM Rozdział 75478	0	21.370	21.369,68	0,05
RAZEM Dział 754	42.286.800	46.051.575	46.051.544,79	100

Budżet Komendy Miejskiej PSP w 2013 roku został zrealizowany w 100%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych

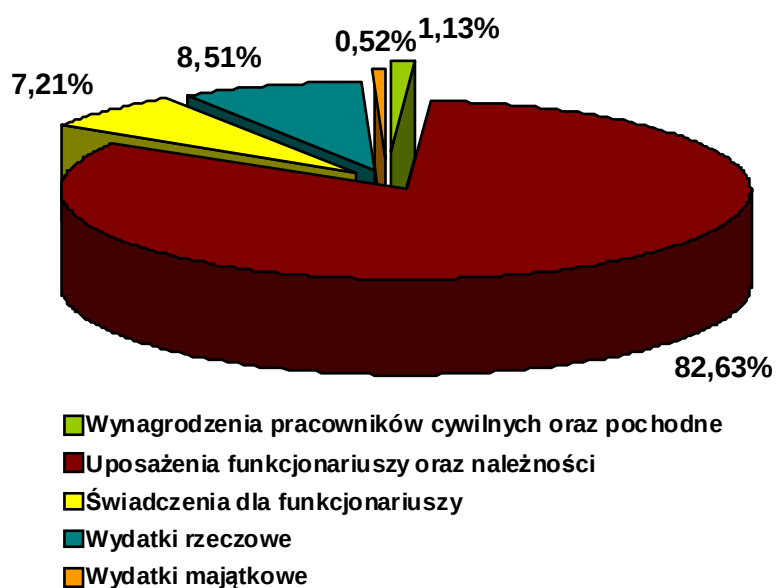

Z analizy przedstawionych diagramów, które obrazują strukturę wykorzystania przyznanych środków finansowych wynika, że w 2013 roku wydatki na uposażenia i świadczenia obligatoryjne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, kształtowały się na poziomie ok. 91,39% całego budżetu Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Udział procentowy wydatków rzeczowych i majątkowych w całości budżetu kształtuje się na poziomie ok. 8,61%, co powoduje brak możliwości systematycznej wymiany posiadanego wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego oraz dokonywania niezbędnych remontów obiektów strażnic.

Ponadto Komenda Miejska dodatkowo pozyskała środki finansowe z:

- Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 3.300.000 zł, w tym:
 - 250.000 zł – na zakup paliwa, środków pianotwórczych, sorbentów i neutralizatorów oraz środków indywidualnej ochrony strażaka, a także sprzętu pożarniczego,
 - 250.000 zł – na modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP w Łodzi,
 - 2.800.000 zł - na zakup samochodu specjalnego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej powyżej 40 m., lekkiego samochodu typu mikrobus, 2 lekkich samochodów kwatermistrzowskich oraz wyposażenia,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 472.400 zł na zakup samochodu specjalnego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej powyżej 40 m (SD 40),
- Komendy Głównej PSP w kwocie 419.273,61 zł, w tym:
 - 4.266 zł – na zakup ekwipunku dla członków polskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej USAR POLAND,
 - 3.284,10 zł - na naprawę motopompy pożarniczej Rossenbauer FOX 3,,
 - 350.000 zł – na zakup samochodu specjalnego drabiny o wysokości ratowniczej 40 m. (środki finansowe przyznane w 2013 r., wydatek w 2014 r.),
 - 61.723,51 – na modernizację pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania w Łodzi oraz zakup wyposażenia na potrzeby MSK KM PSP Łódź (środki finansowe przyznane w 2013 r., wydatek w 2014 r.).

IV. Zagadnienia BHP.

W 2013 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odnotowano 31 zdarzeń wypadkowych. Powołane komisje powypadkowe uznały 30 zdarzeń, jako wypadki w związku z pełnieniem służby. Jedno ze zdarzeń nie spełniało definicji wypadku w związku z pełnieniem służby, brak czynnika zewnętrznego powodującego wypadek i brak urazu.


W porównaniu z rokiem ubiegłym (49 wypadków) w 2013 roku nastąpił spadek liczby wypadków o 19 czyli o 38%.

10. Stan wypadkowości.

Lp.	Stan wypadkowości	Dane liczbowe dotyczące wypadkowości w latach 2009 - 2013			
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1.	Liczba zatrudnionych	708	709	709	705
2.	Liczba wypadków	34	43	49	30
3.	Liczba dni niezdolności do służby	1081	1425	1820	1320
4.	Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczba poszkodowanych razy 1000 podzielona przez liczbę strażaków biorących udział w akcjach)	0,79	0,93	0,85	0,56
5.	Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do służby podzielona przez liczbę poszkodowanych)	31,71	33,13	37,14	44

W omawianym okresie nie wystąpiły wypadki zbiorowe i śmiertelne.


Ilość wypadków w latach 2010 - 2013

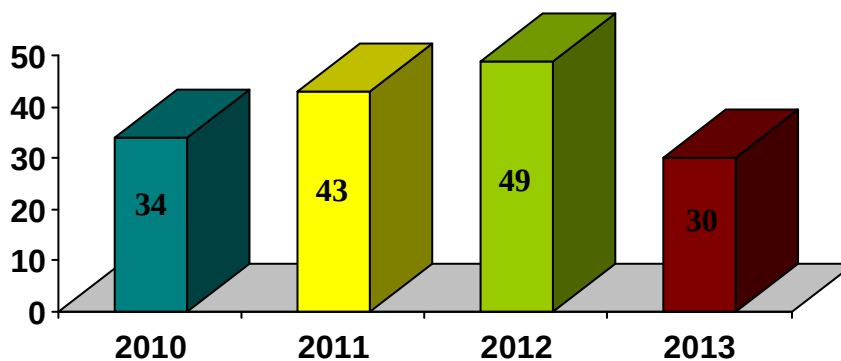

11. Okoliczności i przyczyny wypadków.

Lp.	Wypadki zaistniałe podczas:	Liczba wypadków w latach 2010 - 2013				
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	Razem
1.	Zajęć sportowych	11	18	22	18	69
2.	Akcji ratowniczo - gaśniczej	14	13	13	7	47
3.	Alarmu	3	4	2	-	9
4.	Służby na terenie strażnicy	1	2	3	2	8
5.	Konserwacji i naprawy sprzętu	-	2	4	2	8
6.	Drogi na służbę i ze służby	1	3	3	-	7
7.	Służby poza terenem strażnicy	2	1	1	-	4
8.	Szkolenia i ćwiczeń	2	-	-	1	3

Okoliczności wypadków w latach 2010 - 2013

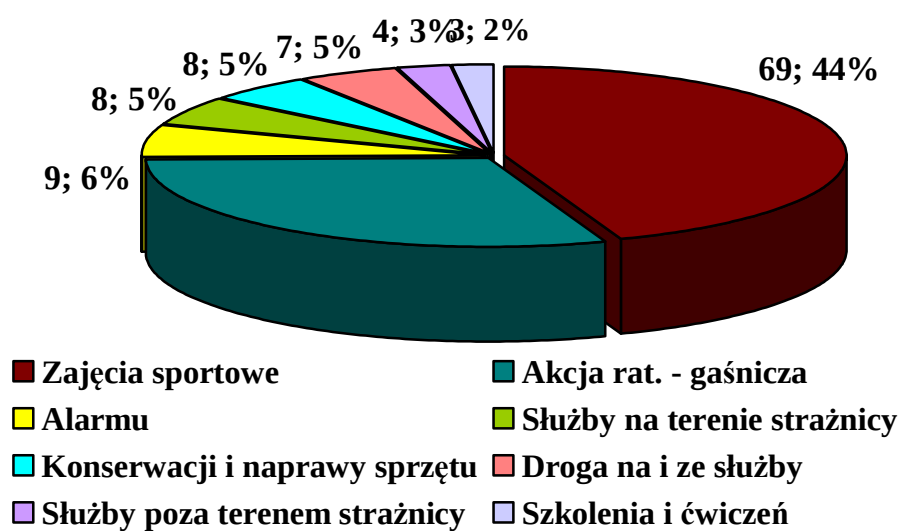


W omawianym okresie najczęściej wypadki zdarzały się podczas zajęć sportowych i akcji ratowniczo – gaśniczych.

Przyczyny wypadków

Lp.	Przyczyny wypadków:	Liczba wypadków w latach 2010 - 2013				
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	Razem
1.	Nieprawidłowe zachowanie się, nieostrożność własna i osób trzecich	9	22	25	25	81
2.	Nagłe przypadki medyczne i inne przyczyny	11	12	9	3	35
3.	Trudne, nierówne, śliskie przejścia, podłoża	11	6	11	2	30
4.	Utrata wytrzymałości, awaria czynnika materialnego	2	1	2	-	5
5.	Niewłaściwy dobór lub niesprawność środków ochronnych	1	1	1	-	3

Przyczyny wypadków w latach 2010 - 2013

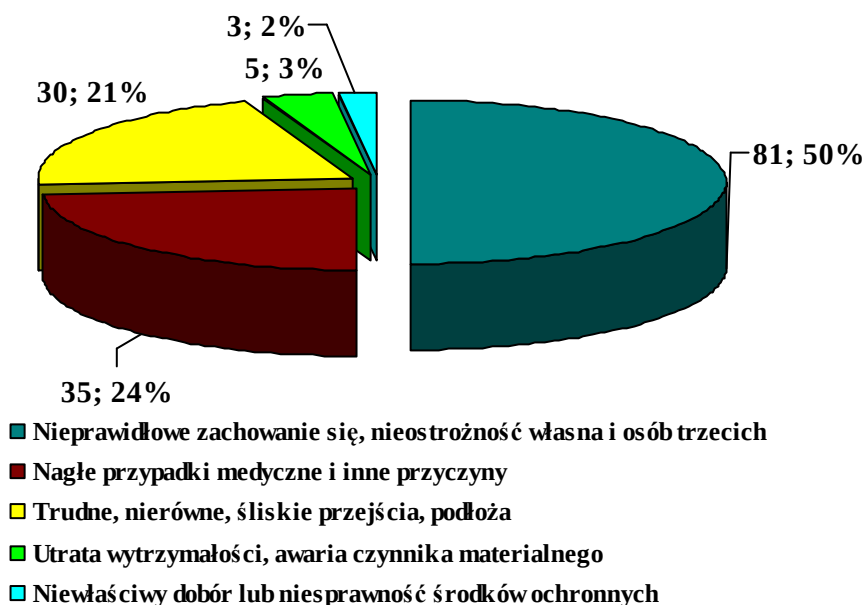

Najczęstsze przyczyny wypadków w latach 2010 – 2013 to nieprawidłowe zachowanie się, nieostrożność własna i osób trzecich i nagłe przypadki medyczne i inne przyczyny.

V. Działalność Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi.

12. Informacje ogólne.

Na terenie Łodzi działa obecnie 14 Ochotniczych Straży Pożarnych, które są członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ogniwo Miejskie Związku stanowi Oddział Miejski Związku OSP RP w Łodzi, mający swą siedzibę w Łodzi, przy ul. Czołgi-
stów 66. Oddział Miejski Związku OSP RP w Łodzi posiada status Oddziału Powiatowego, wypełnia również równolegle funkcje właściwe Oddziałowi Gminnemu.

Jednostki terenowe OSP posiadają swoje strażnice i są one zlokalizowane głównie na przedmieściach Łodzi. Pięć łódzkich Jednostek OSP jest włączonych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, są to: OSP Łódź - Stare Żółto, OSP Łódź-Andrzejów, OSP Łódź-Łagiewniki, OSP Oddział Ratownictwa Wodnego oraz włączona w listopadzie OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź – Jędrzejów.

Spośród 14 jednostek terenowych OSP aktualnie 12 posiada zdolność do prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych, dysponując niezbędnym zapleczem lokalowym, samochodami pożarniczymi, sprzętem pożarniczym oraz odpowiednio przeszkoloną kadrą strażaków - ochotników. Oddział Miejski Związku OSP RP w Łodzi, jak i poszczególne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają osobowość prawną.

Wykaz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Typ jednostki
1.	OSP Łódź-Andrzejów	Łódź, ul. Rokicińska 335	S *
2.	OSP Łódź-Mileszki	Łódź, ul. Pomorska 406	S
3.	OSP Łódź-Nowosolna	Łódź, ul. Pomorska 589	S
4.	OSP Łódź-Sikawa	Łódź, ul. Janosika 158	S
5.	OSP Łódź-Wiączyń	Łódź, ul. Malownicza 212	S
6.	OSP Łódź-Łagiewniki	Łódź, ul. Pszczelna 84	S *
7.	OSPO Łódź-Mikołajew	Łódź, ul. Plonowa 18	S
8.	OSP Łódź-Stare Żółto	Łódź, ul. Stare Żółto 73	S *
9.	OSP Łódź Nowe Żółto	Łódź, ul. Płatowcowa 8	Jednostka nie prowadzi działal- ności operacyjnej
10.	OSP Łódź-Łaskowice	Łódź, ul. Łaskowice 64	S
11.	OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów	Łódź, ul. Tomaszowska 85	S *
12.	OSP Łódź-Wiskitno	Łódź, ul. Kolumny 312	S
13.	OSP Łódź-Retkinia	Łódź, ul. Retkińska 129	Jednostka nie prowadzi działal- ności operacyjnej
14.	OSP Oddział Ratownictwa Wodnego	Łódź, ul. Pojezierska 92	S *

* - Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

S- Jednostki wyposażone w samochody pożarnicze.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi zrzesza w swych szeregach, w 14 jednostkach OSP, wg. stanu na dzień 31.12.2013 r. **761** członków, w tym **558** członków czynnych. Aktualnie członkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Łodzi jest 97 kobiet.

W młodzieżowych drużynach pożarniczych, działających przy łódzkich OSP zrzeszonych jest ogółem 46 osób, w tej liczbie 14 dziewcząt.

13. Działalność operacyjna.

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Łodzi uczestniczyły, na przestrzeni 2013 roku, w 162 akcjach gaśniczych i ratowniczych na terenie miasta a w przypadkach koniecznych również poza terenem Łodzi, 38,9% stanowiły interwencje podejmowane w przypadku pożarów, natomiast w 52,5% przypadków łódzkie OSP interweniowały likwidując zagrożenia miejscowe, 6,2 % stanowiły akcje poszukiwania osób zaginionych a 2,5% stanowiły alarmy fałszywe.

Przeprowadzone przez OSP działania ratownicze i gaśnicze w roku 2013 na podstawie dyspozycji Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

WYSZCZEGÓLNIENIE	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	POSZUKIWANIA OSÓB ZAGINIONYCH	ALARMY FAŁSZYWE	RAZEM
OSP Łódź-Łagiewniki	16	24	0	1	41
OSP Łódź-Stare Żłotno	2	7	0	0	9
OSP Oddział Ratownictwa Wodnego	0	0	0	0	0
OSP Łódź-Andrzejów	13	2	0	1	16
OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów	0	2	8	0	10
OSP Łódź-Mikołajew	6	15	0	0	21
OSP Łódź-Mileszki	14	5	0	1	20
OSP Łódź-Wiączyń	1	3	0	0	4
OSP Łódź-Nowosolna	5	10	0	0	15
OSP Łódź-Sikawa	5	10	0	0	15
OSP Łódź-Wiskitno	1	6	0	1	8
OSP Łódź-Łaskowice	0	1	0	0	1
OGÓŁEM	63	85	8	4	160

Ponadto w 2013 roku OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów dwukrotnie, na prośbę Policji, wspomagała jej działania podczas przeprowadzanych akcji poszukiwawczych na terenie województwa łódzkiego i kraju (w rejonie Pabianic i w Miłkowie k/Ostrowca Świętokrzyskiego).



OSP GRS Łódź - Jędrzejów podczas akcji poszukiwania zaginionego dziecka w Miłkowie k/Ostrowca Świętokrzyskiego

14. Wyposażenie i sprzęt.

Aktualnie w dyspozycji Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi jest 35 samochodów pożarniczych, 15 z nich stanowi własność Urzędu Miasta Łodzi, 19 jest własnością OSP a właścicielem jednego samochodu jest Oddział Miejski Związku.

W roku 2013 zastał zakupiony samochód pożarniczy SLRw, dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Łodzi. Samochód zakupiono za środki finansowe, w kwocie 83.500,00 PLN, przekazane z budżetu państwa a przeznaczone na dofinansowanie działalności łódzkich OSP.

Jednostki terenowe OSP wyposażono również w aparaty powietrzne nadciśnieniowe w ilości ogólnej 32 kpl. oraz profesjonalne zestawy do ratownictwa medycznego – 8szt.

Wyeliminowano braki występujące w wyposażeniu OSP w sprzęt łączności bezprzewodowej (radiotelefony nasobne i przewoźne). Obecnie dysponują tym sprzętem wszystkie jednostki OSP z terenu Łodzi prowadzące działalność operacyjną. Siedem jednostek terenowych OSP jest włączonych w system alarmowania selektywnego, co pozytywnie wpływa na ich mobilność oraz poziom wykorzystania potencjału, poprzez możliwość ich dysponowania do zdarzeń bezpośrednio ze Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

15. Szkolenie członków OSP, popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej, działalność edukacyjno- wychowawcza.

W dniu 8 czerwca 2013, na stadionie Klubu Sportowego „Polonia – Andrzejów” zostały rozegrane XIII Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Łodzi, w których uczestniczyło 11 łódzkich reprezentacji OSP. We wszystkich trzech kategoriach zwyciężyli reprezentanci OSP Łódź-Mikołajew.

Honorowy patronat nad zawodami sprawowała pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi, która ufundowała dla zwycięzców okolicznościowe puchary. Organizatorem zawodów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Łodzi.



Uczestnicy XIII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Łodzi, w trakcie rywalizacji.



Zwycięzcy XIII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi

W dniu 14 września 2013 r., na terenie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi odbyły się Miejskie Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których uczestniczyło 108 strażaków z 13 łódzkich Jednostek OSP, w tym z jednostek specjalistycznych OSP, tj. OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów oraz OSP Oddział Ratownictwa Wodnego.



Miejskie Manewry Pożarnicze OSP w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

Organizatorem manewrów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Łodzi. Istotnym elementem stałego doskonalenia umiejętności i szkolenia strażaków OSP są ćwiczenia obiektowe przeprowadzane przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, w których uczestniczą Jednostki OSP.

Szkoleniu i doskonaleniu członków łódzkich OSP, zwłaszcza zdobywaniu umiejętności i wiedzy specjalistycznej służą również kursy szkoleniowe, manewry, ćwiczenia oraz obozy szkoleniowe, w których uczestniczą strażacy z OSP GRS Łódź-Jędrzejów (ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych OSP; „Bugaj 2013” w Piotrkowie Trybunalskim, ćwiczenia „Kopernik 2013”, „WRS Kozubnik 2013”, ćwiczenia na Lotnisku im. Wł. Reymonta w Łodzi). Członkowie OSP GRS Łódź-Jędrzejów uczestniczyli również w seminariach poświęconych poszukiwaniom osób zaginionych (podczas targów „EDURA 2013”, w III edycji konferencji Fundacji ITAKA - „Poszukiwania osób zaginionych w Polsce i Europie”, seminarium w Muszynie pt. „Przygotowanie systemu Child Alert w Polsce”). Na przełomie miesiąca czerwca i lipca 2013 strażacy ochotnicy z OSP Oddział Ratownictwa Wodnego, w liczbie 48 osób uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Łagowie. W trakcie obozu odbywały się zajęcia podnoszące kwalifikacje nurkowe uczestników, jak i doskonalące umiejętności biorących udział w szkoleniach. Reprezentacja OSP ORW uczestniczyła również w VII Mistrzostwach Polski Strażaków w Ratownictwie Wodnym. Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego uczestniczyła także w akcjach sprzątanania akwenów wodnych na terenie Łodzi; Stawów Jana oraz w Stawów w Arturówku.

W roku 2013 na kursach szkoleniowych przeprowadzonych przez Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przeszkolono:

Lp.	Rodzaj szkolenia	Stan aktualny na dzień 31.12.2013	Przeszkolono w 2013 roku
1.	Kurs podstawowy I st.	338	48
2.	Kurs podstawowy II st.	338	48
3.	Kurs ratownictwa technicznego	123	50
4.	Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	106	0
5.	Kurs nurkowy	52	12
6.	Szkolenie dowódców	63	14
7.	Szkolenie naczelników	31	-
8.	Szkolenie przewodników psów ratowniczych	4	-
9.	Kurs zespołów I kl. psów terenowych	3	3
10.	Kursy kierowców konserwatorów	47	-
11.	Komendantów Gminnych OSP.	2	1



Uczestnicy szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSP podczas zajęć szkoleniowych.

W ramach działań edukacyjno - wychowawczych w miesiącach styczeń -marzec 2013 przeprowadzono eliminacje miejskie ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Finał eliminacji miejskich, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, poprzedzony eliminacjami szkolnymi, rozegrano w dniu 26 marca 2013, w OSP Łódź- Nowe Złotno w Łodzi. W finale miejskim turnieju udział wzięło 50 uczniów, zwycięzców eliminacji szkolnych z 31 łódzkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem eliminacji miejskich turnieju w Łodzi był Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców eliminacji miejskich turnieju ufundowali; Urząd Miasta Łodzi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi. W trakcie rozgrywania eliminacji miejskich zorganizowano dla młodzieży i publiczności pokazy sprzętu pożarniczego oraz pokazy umiejętności psów ratowniczych.

Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi i przedstawiciele łódzkich Jednostek OSP uczestniczyli, w dniu 10 maja 2013, w Miejskich Obchodach Dnia Strażaka w Łodzi. W trakcie uroczystości wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi najlepszym strażakom z 12 łódzkich Jednostek OSP. Zaszczytny tytuł „Strażak OSP Roku 2013” przyznano druhowi Markowi Kapce z OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów.

Druh Damian Wieczorkiewicz z OSP Łódź -Mikołajew zdobył I miejsce w Konkursie „Najlepszy policjant i strażak województwa łódzkiego 2013 roku”, w kategorii „Najlepszy druh OSP”.

W związku z obchodami Jubileuszu XX-lecia powstania Poselskiego Zespołu Strażaków, odbyło się w dniu 21 października 2013 r. okolicznościowe spotkanie z parlamentarzystami, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Sejmu RP wyróżnił OSP Łódź-Mileszki, która była jedną z dwóch najlepszych Ochotniczych Straży Pożarnych, z terenu województwa łódzkiego.

***Materiał opracowano w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi***

Materiały do opracowania dostarczyły:

- Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy
- Wydział Operacyjno – Szkoleniowy
- Wydział Kwatermistrzowski
- Wydział Techniczny
- Wydział Finansów
- Samodzielne stanowisko ds. BHP
- Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Łodzi

Nakład: 25 egzemplarzy